

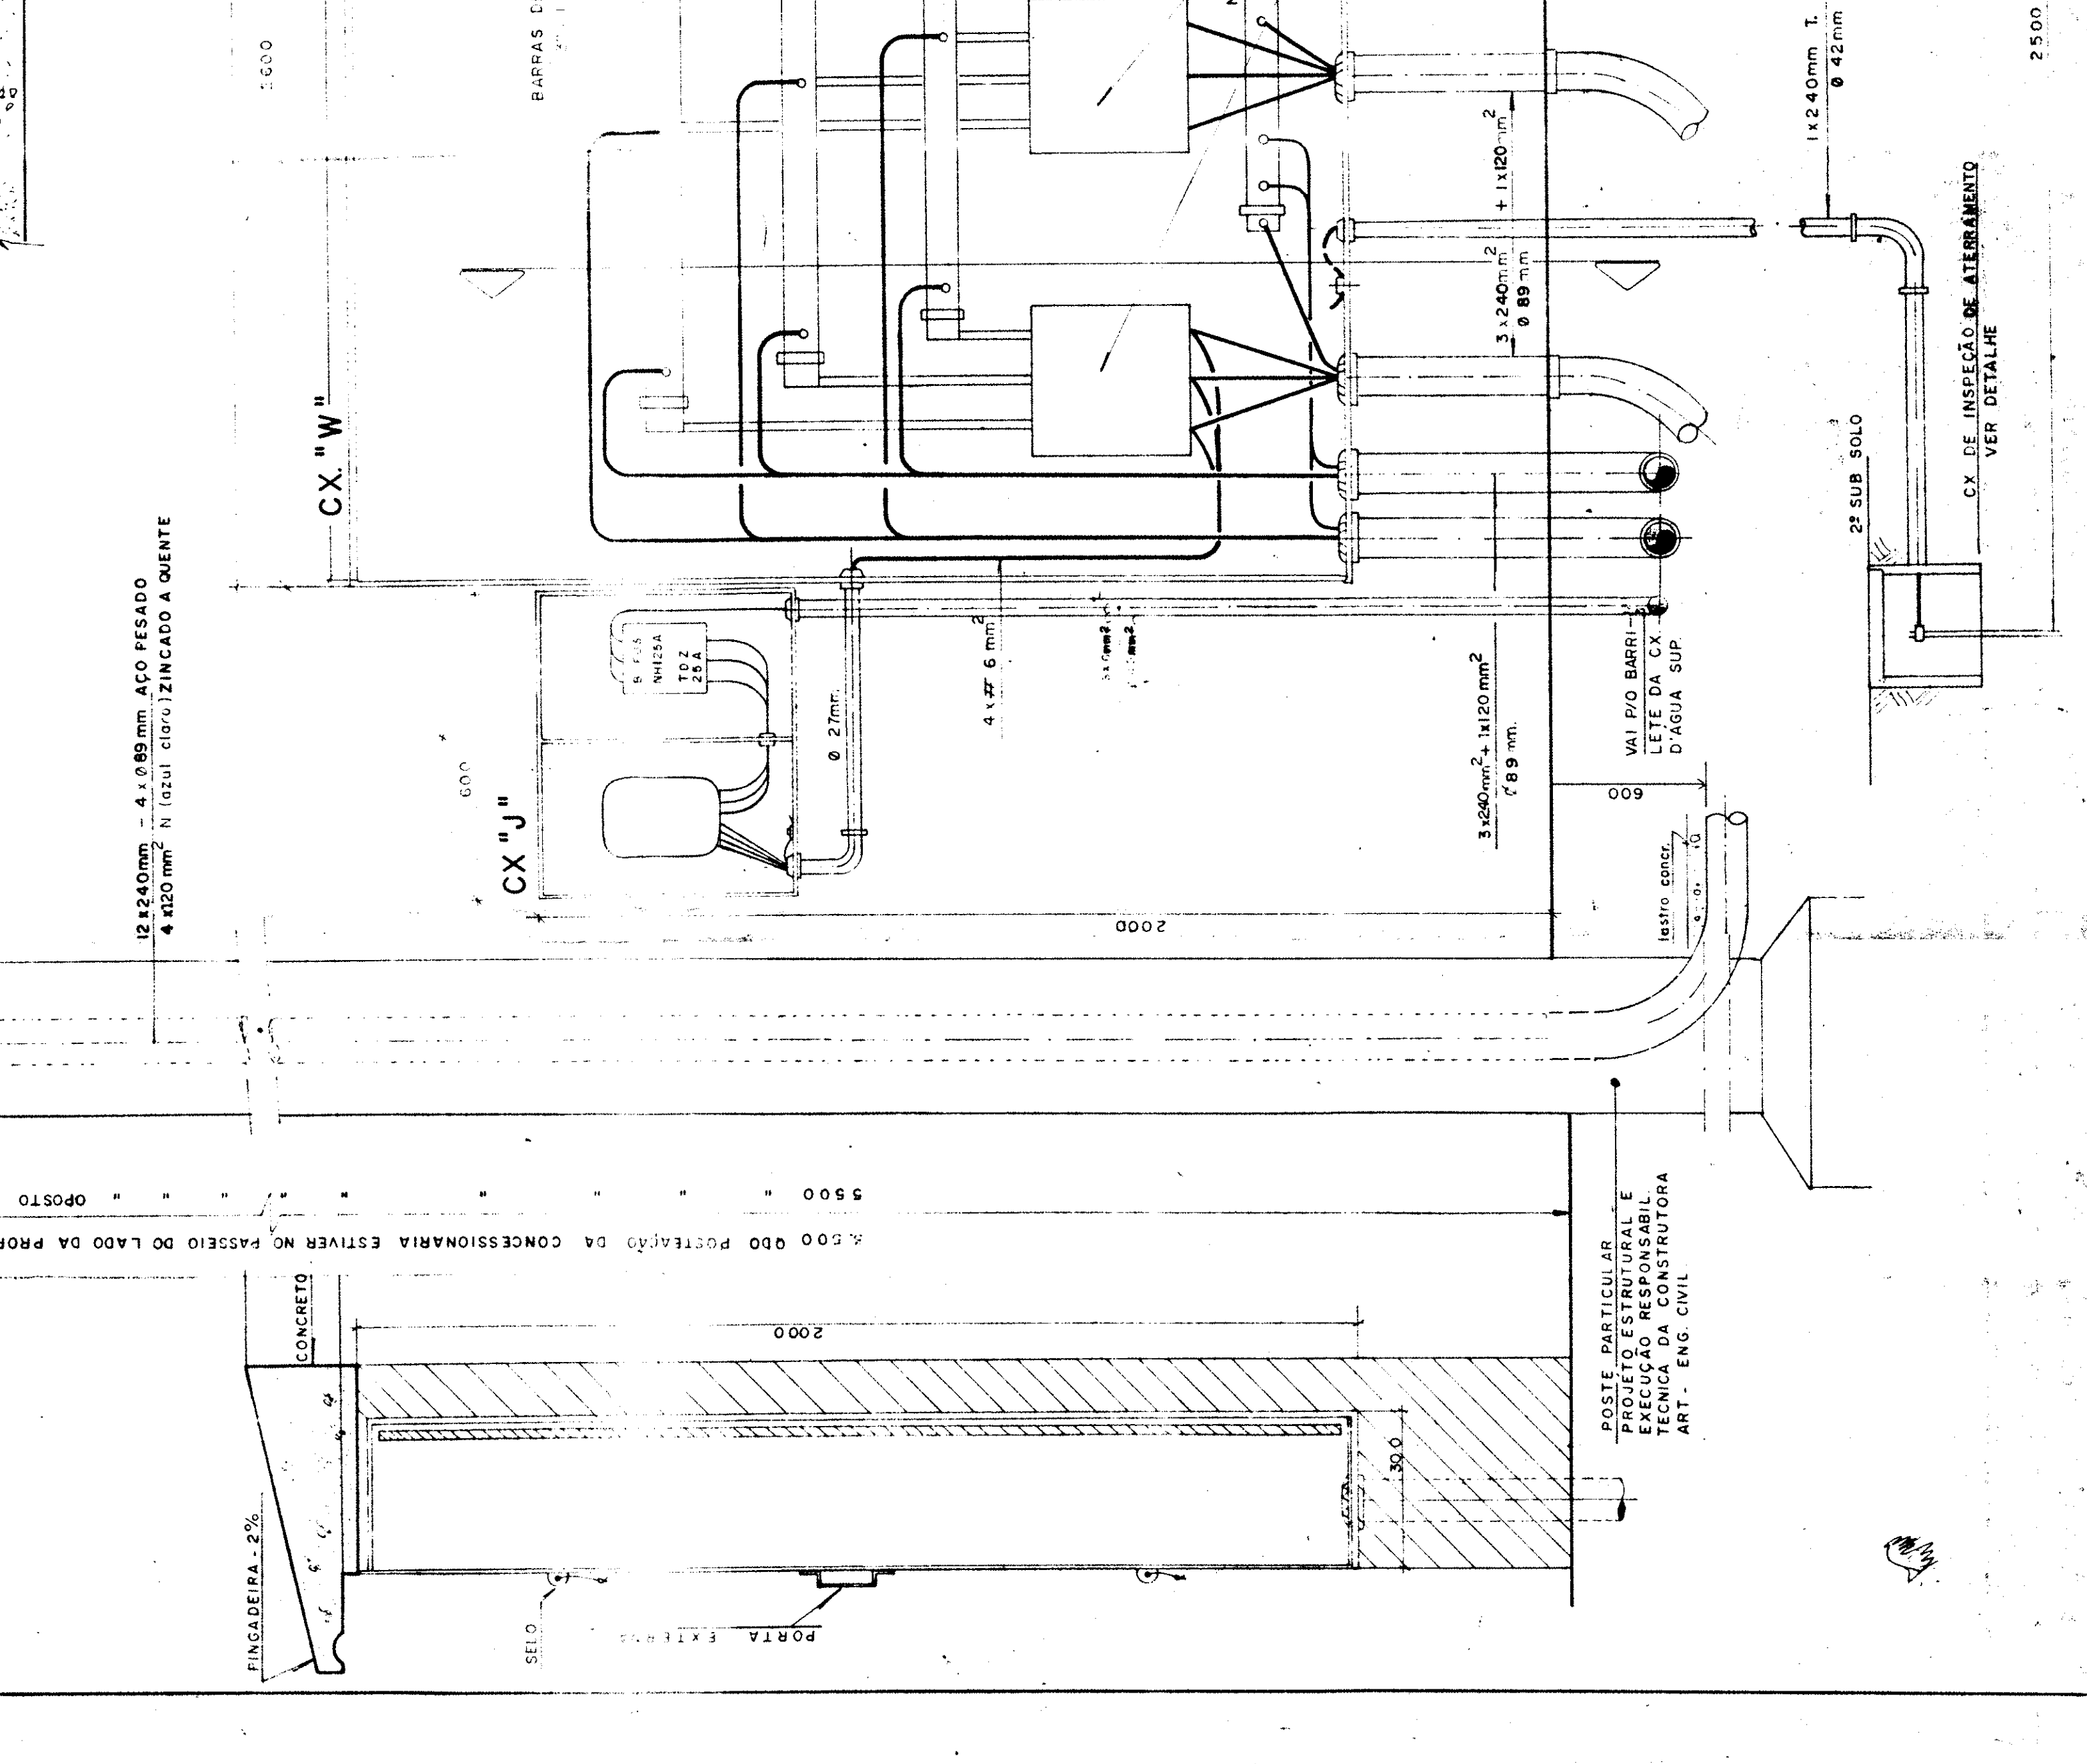
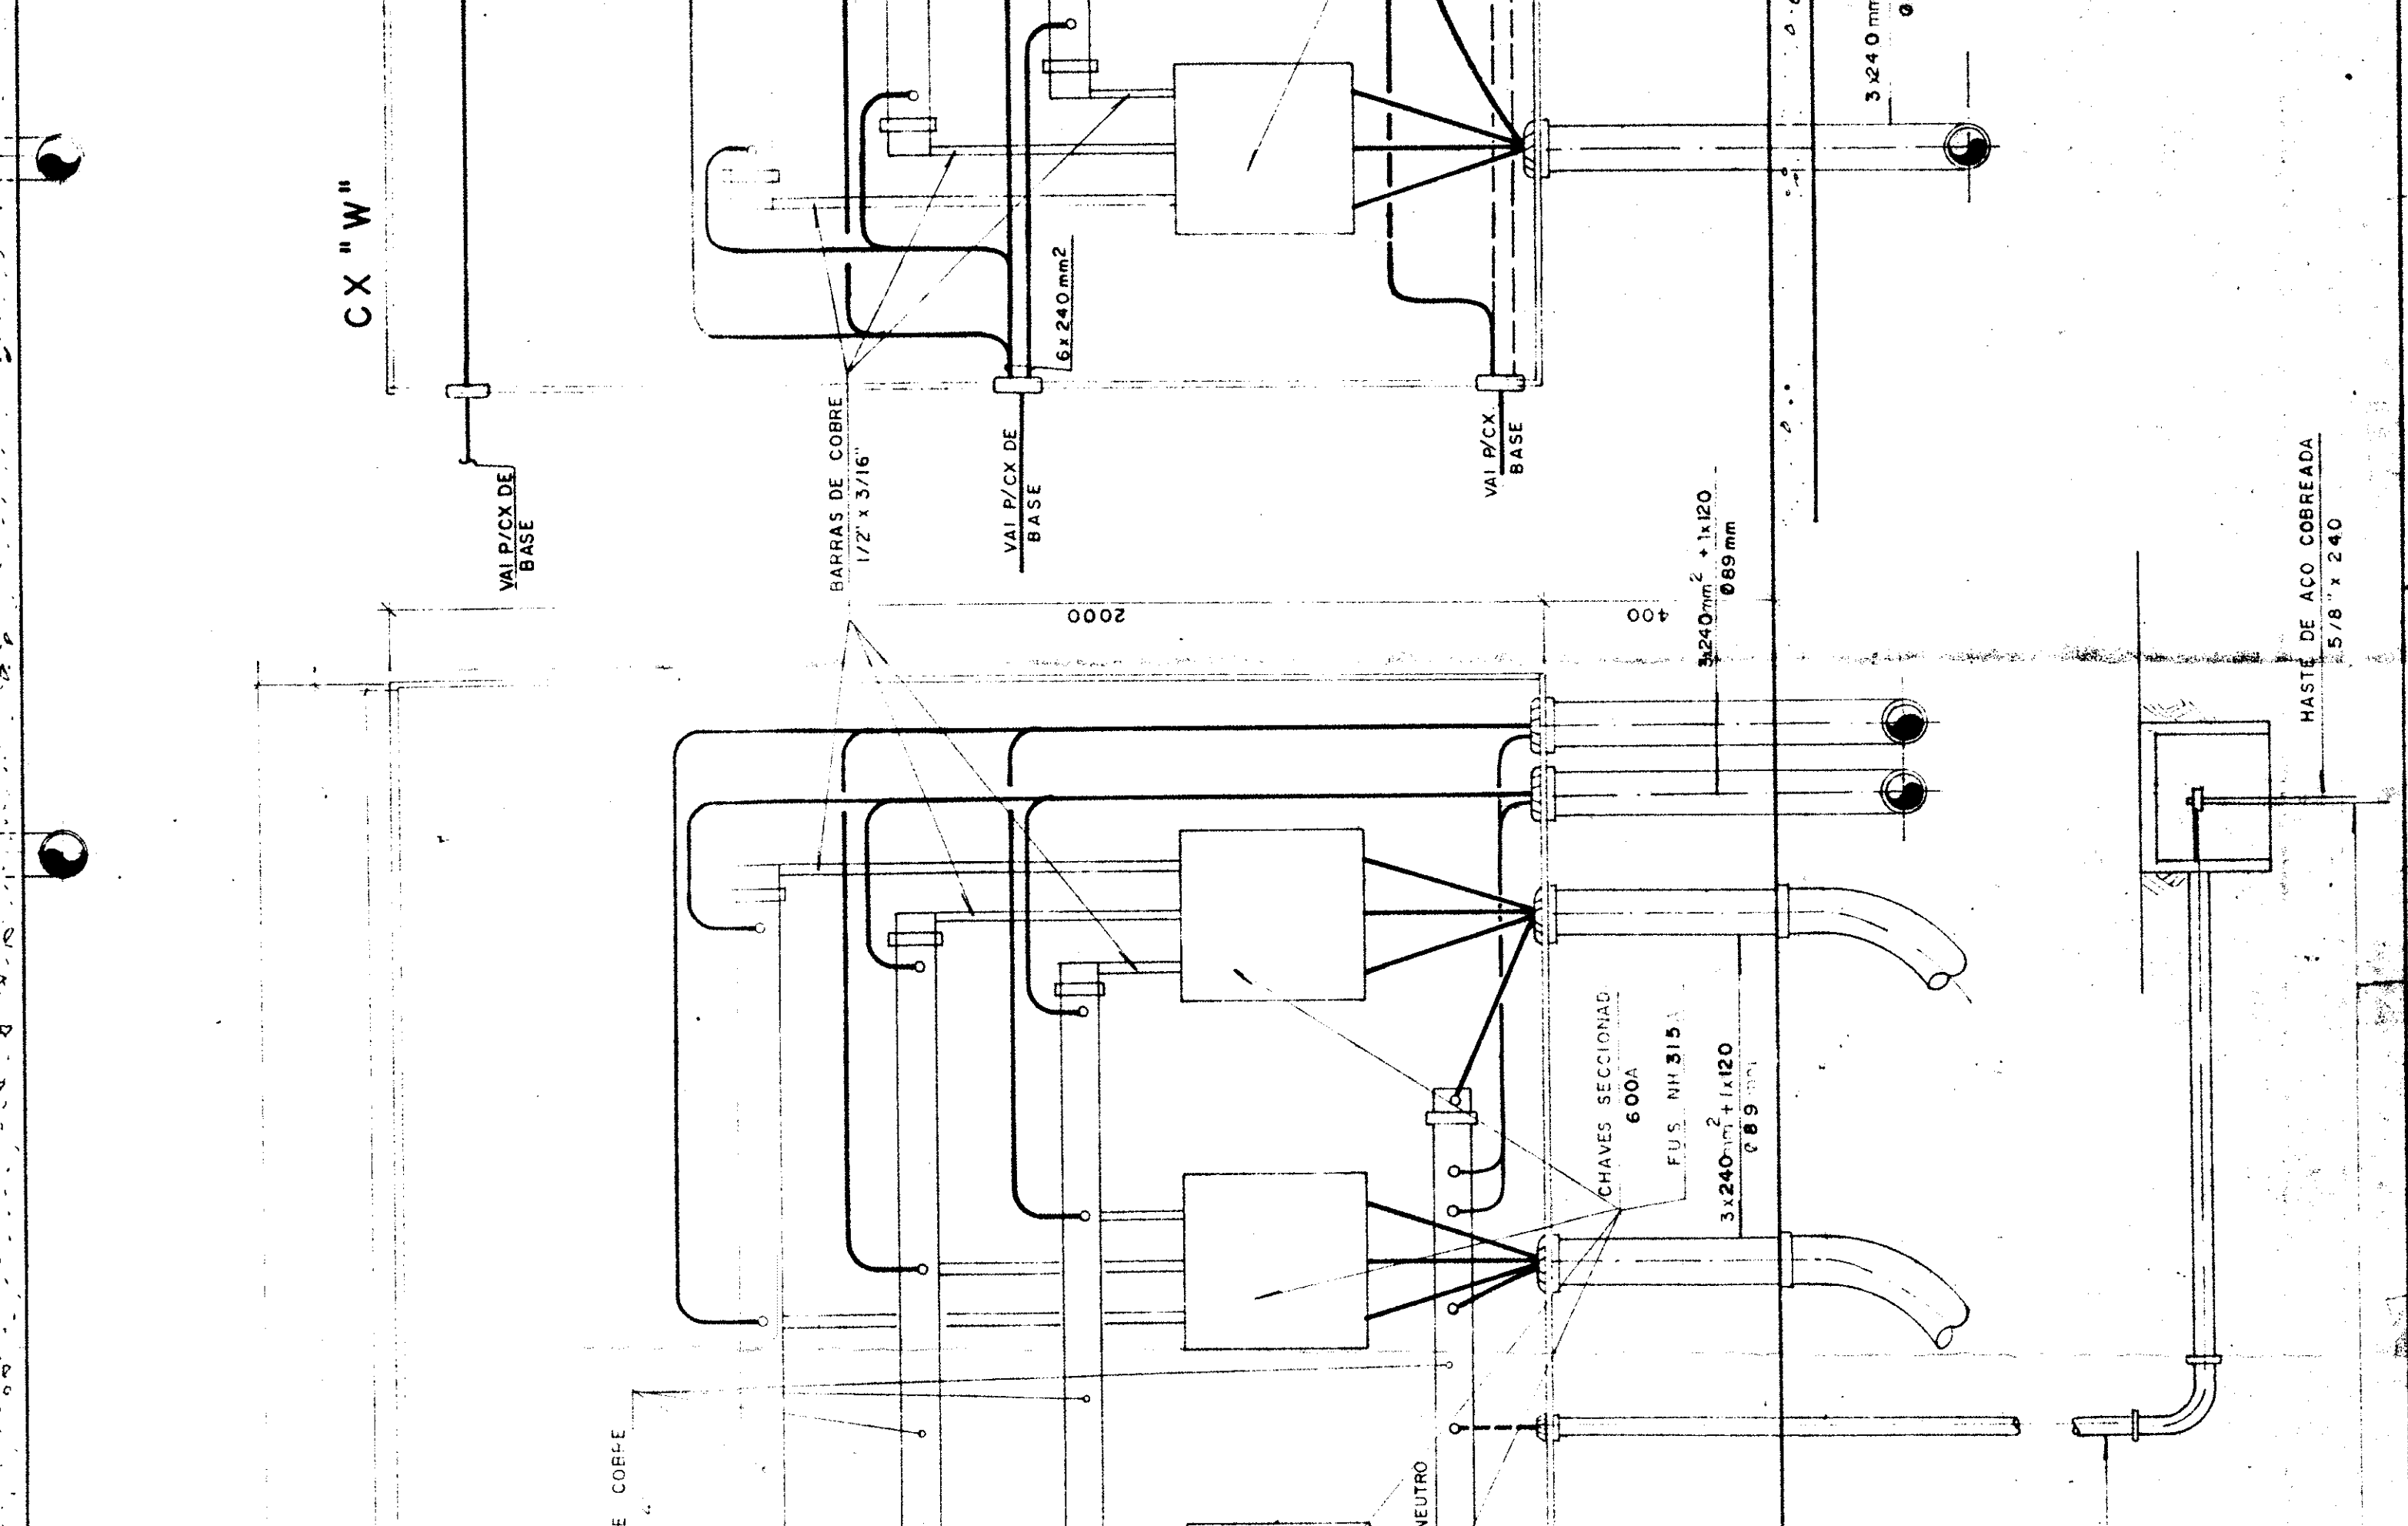
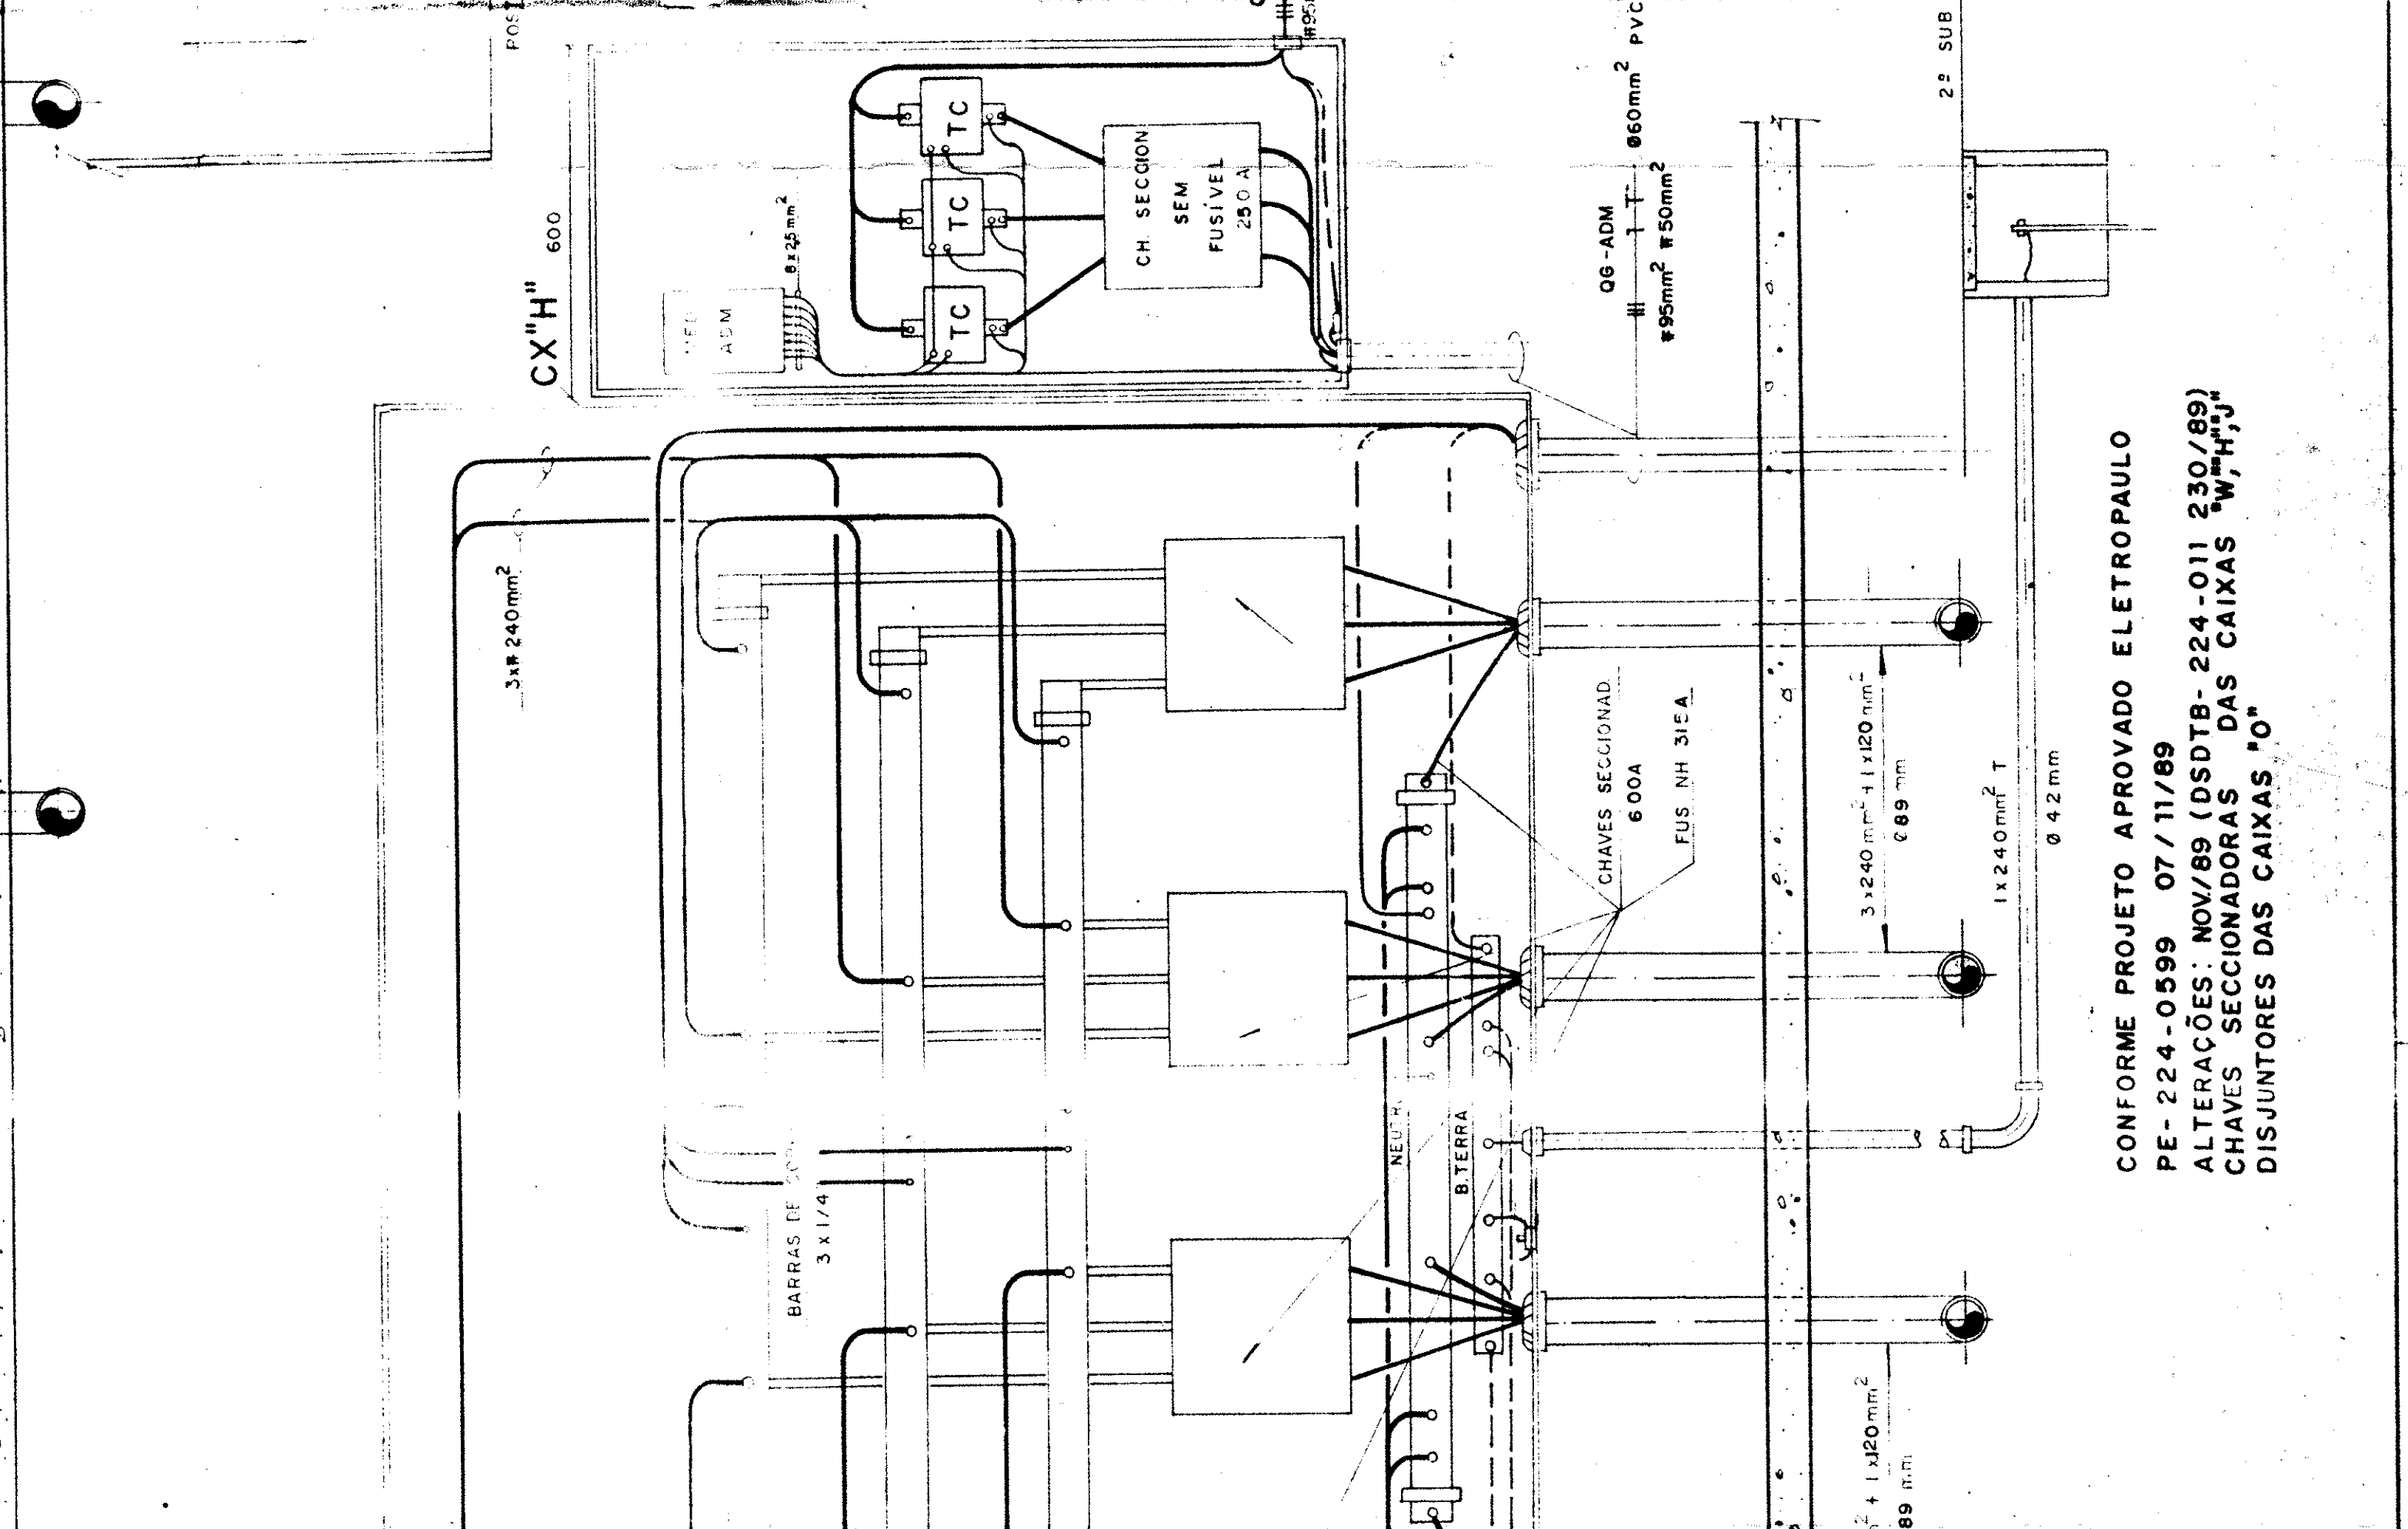
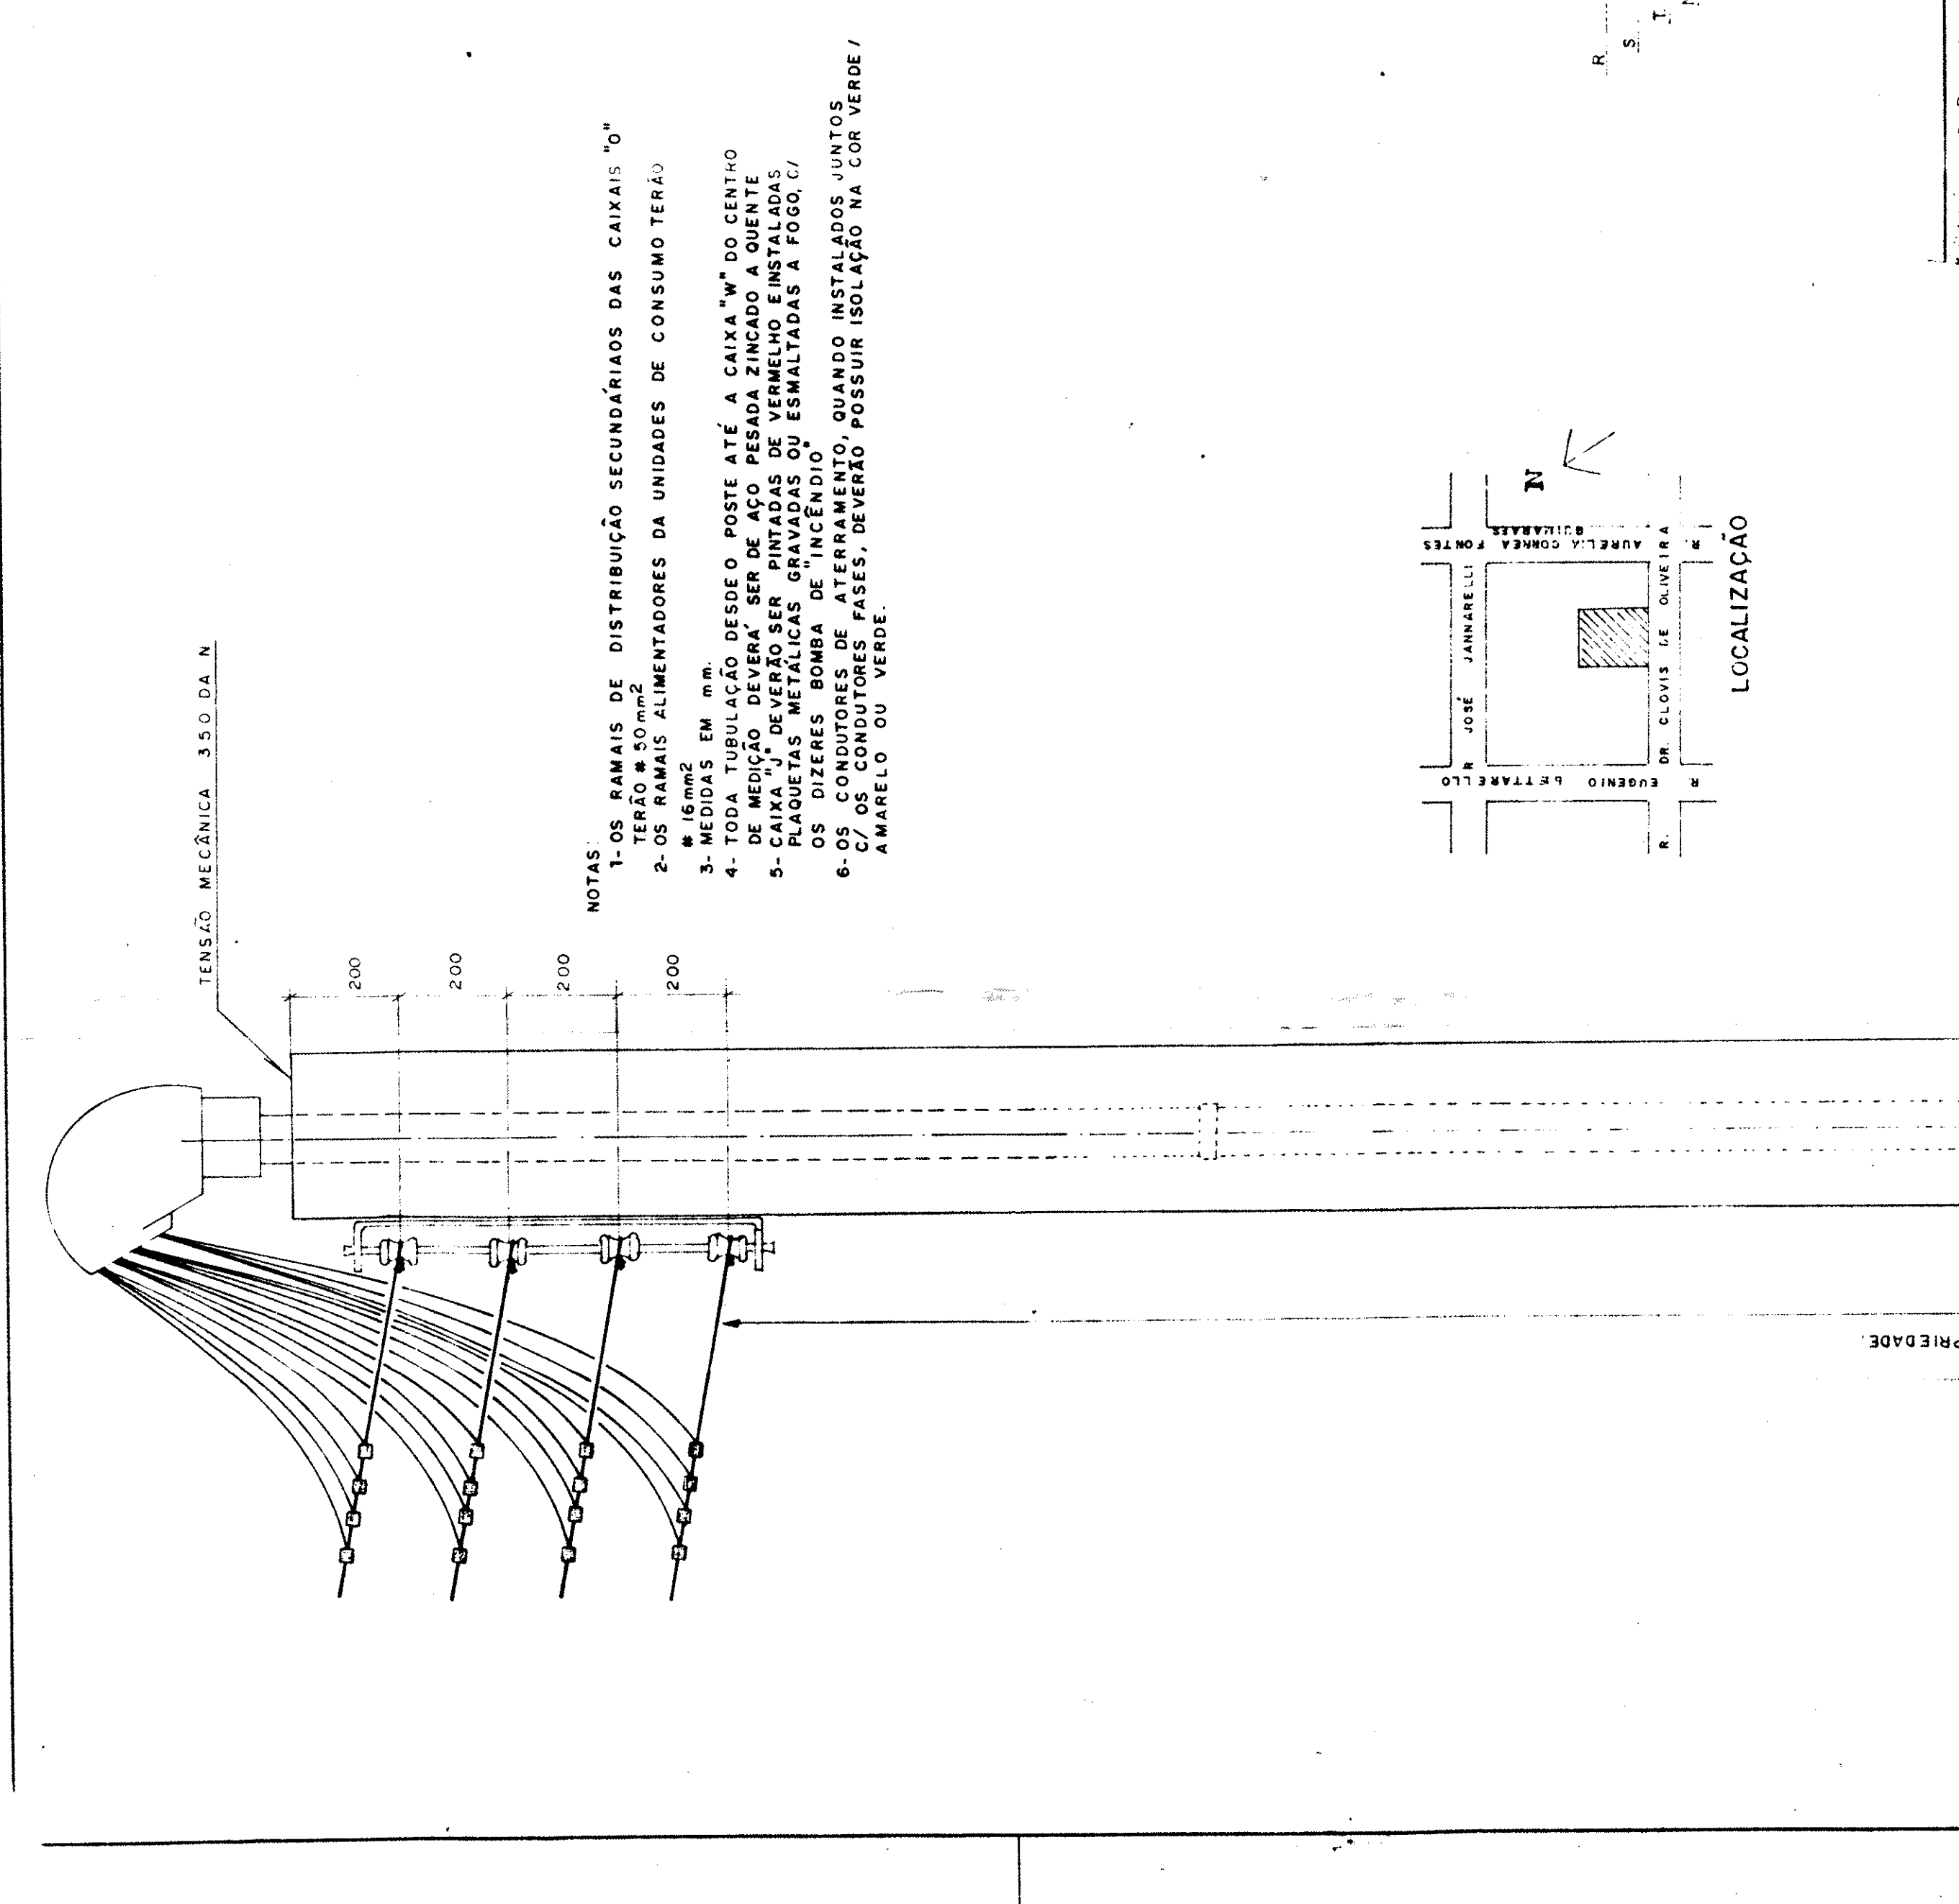
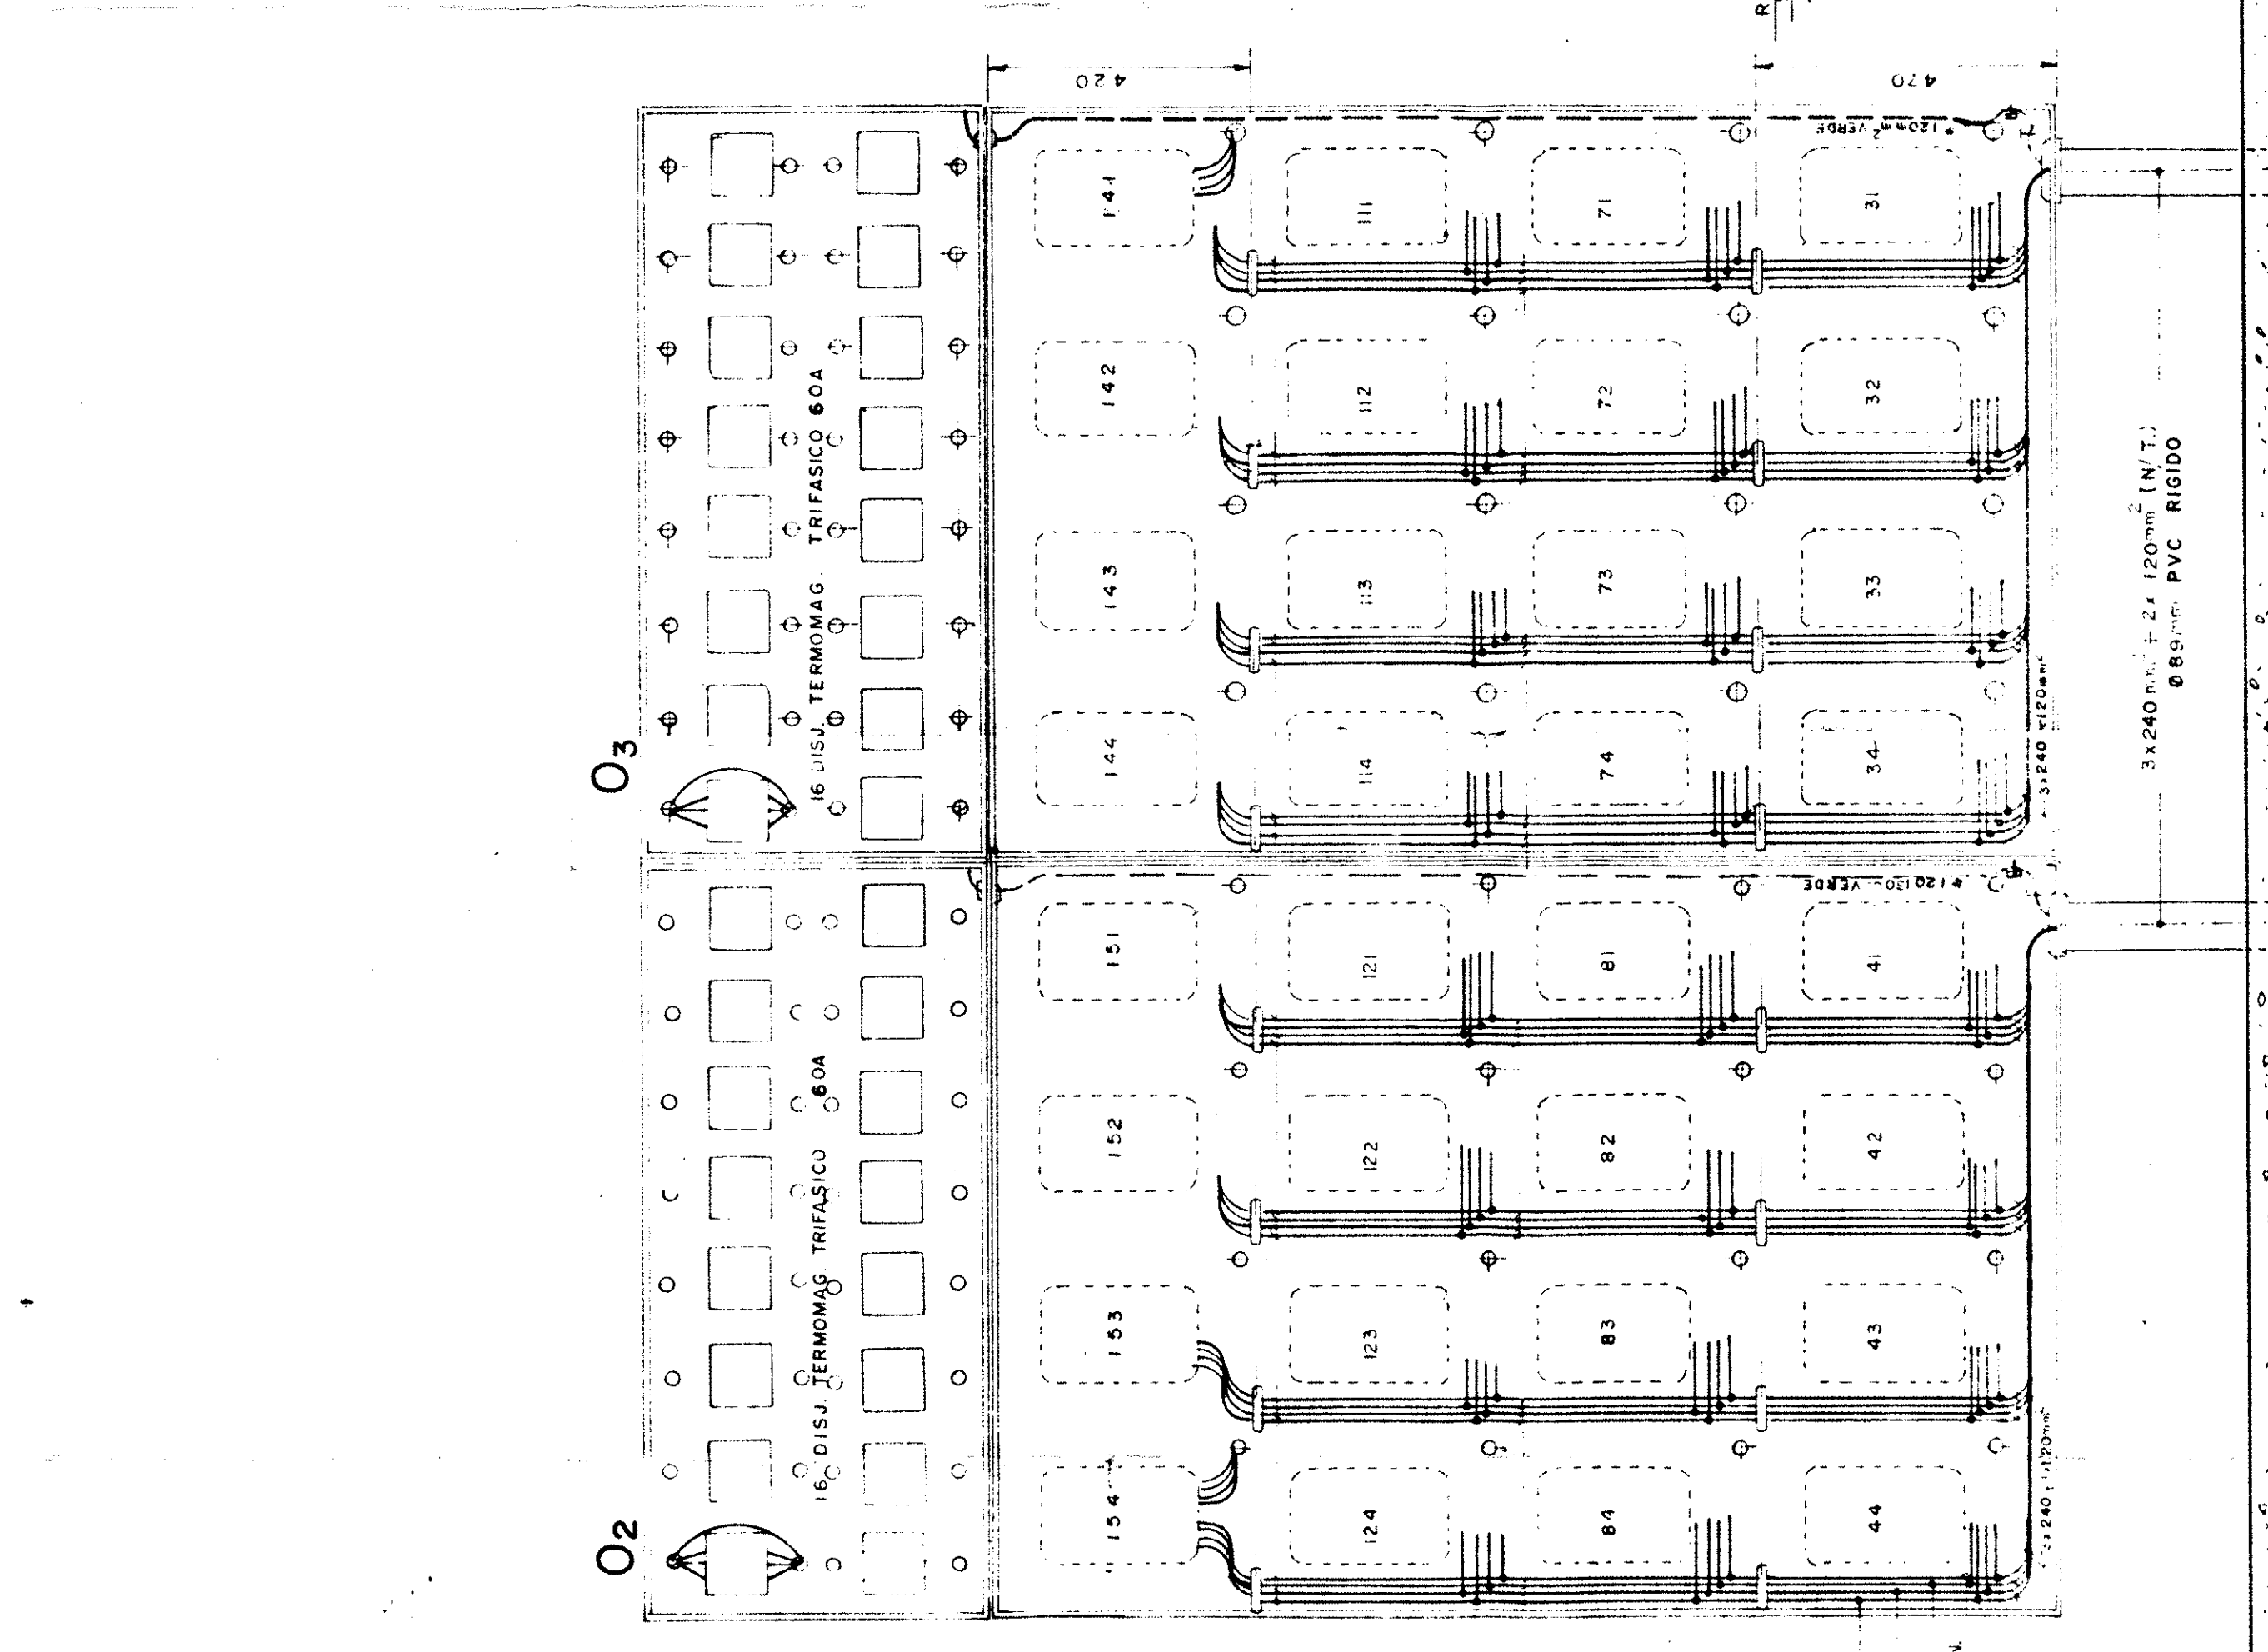
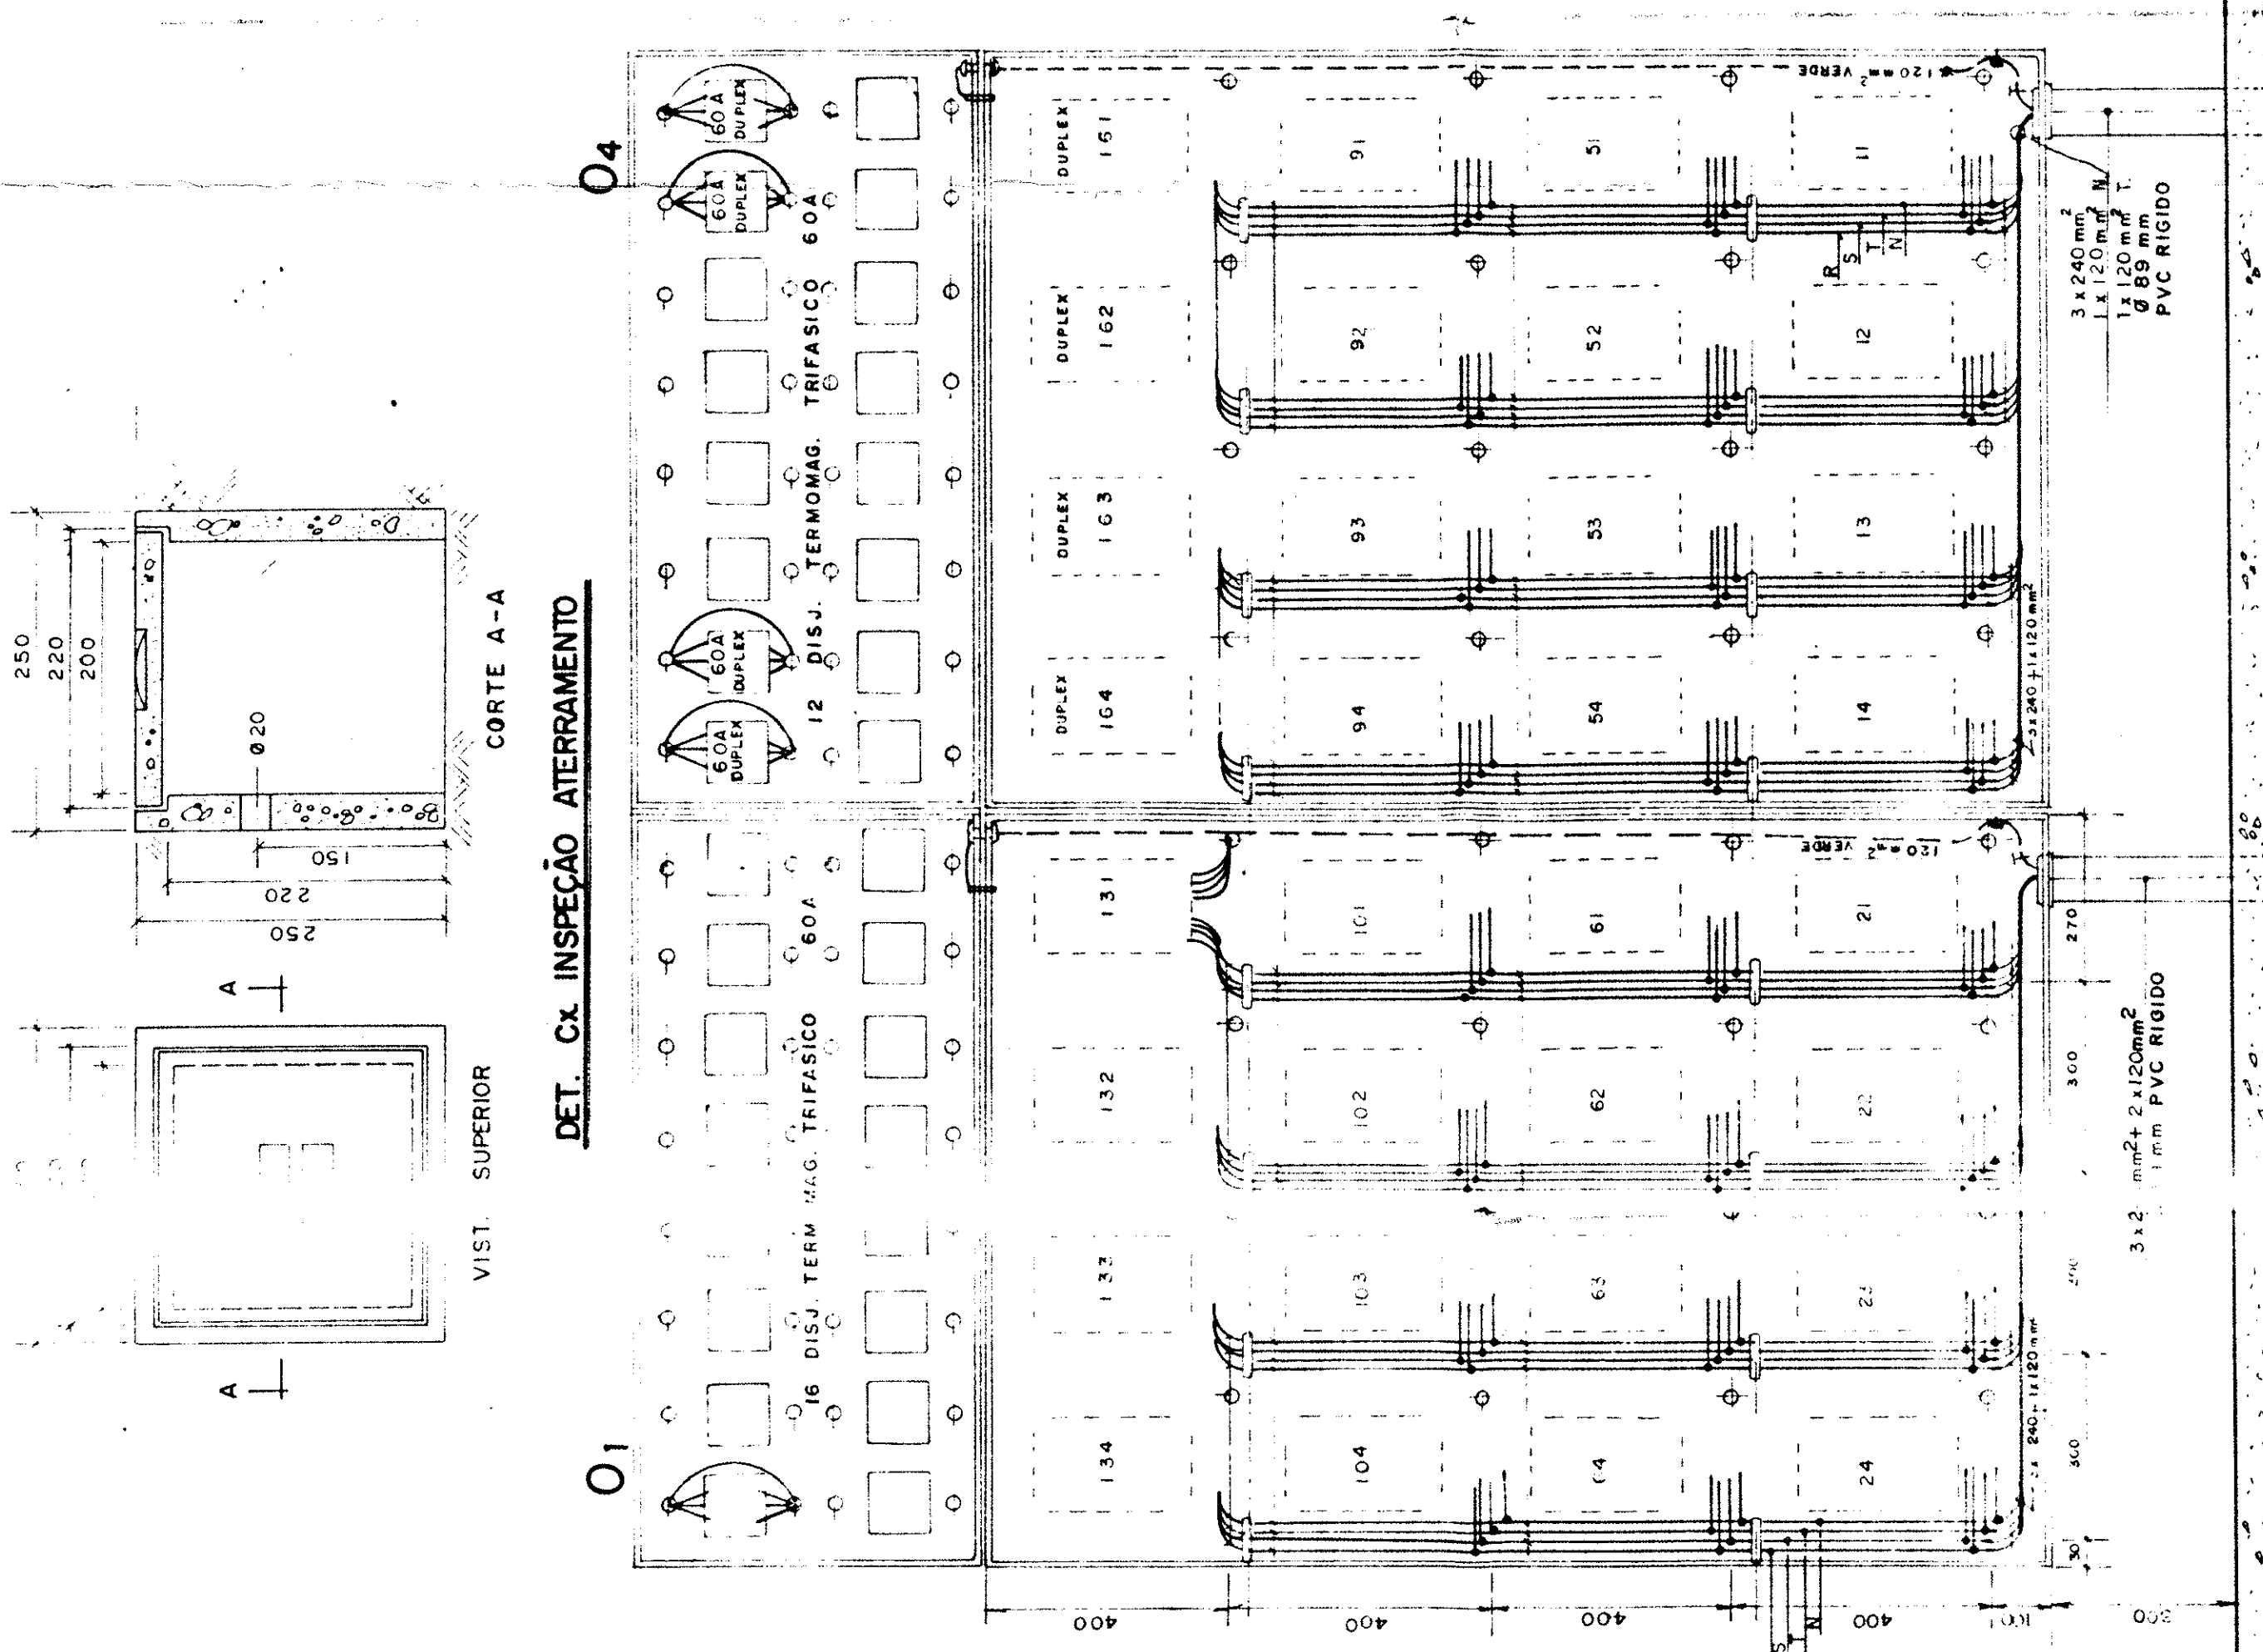
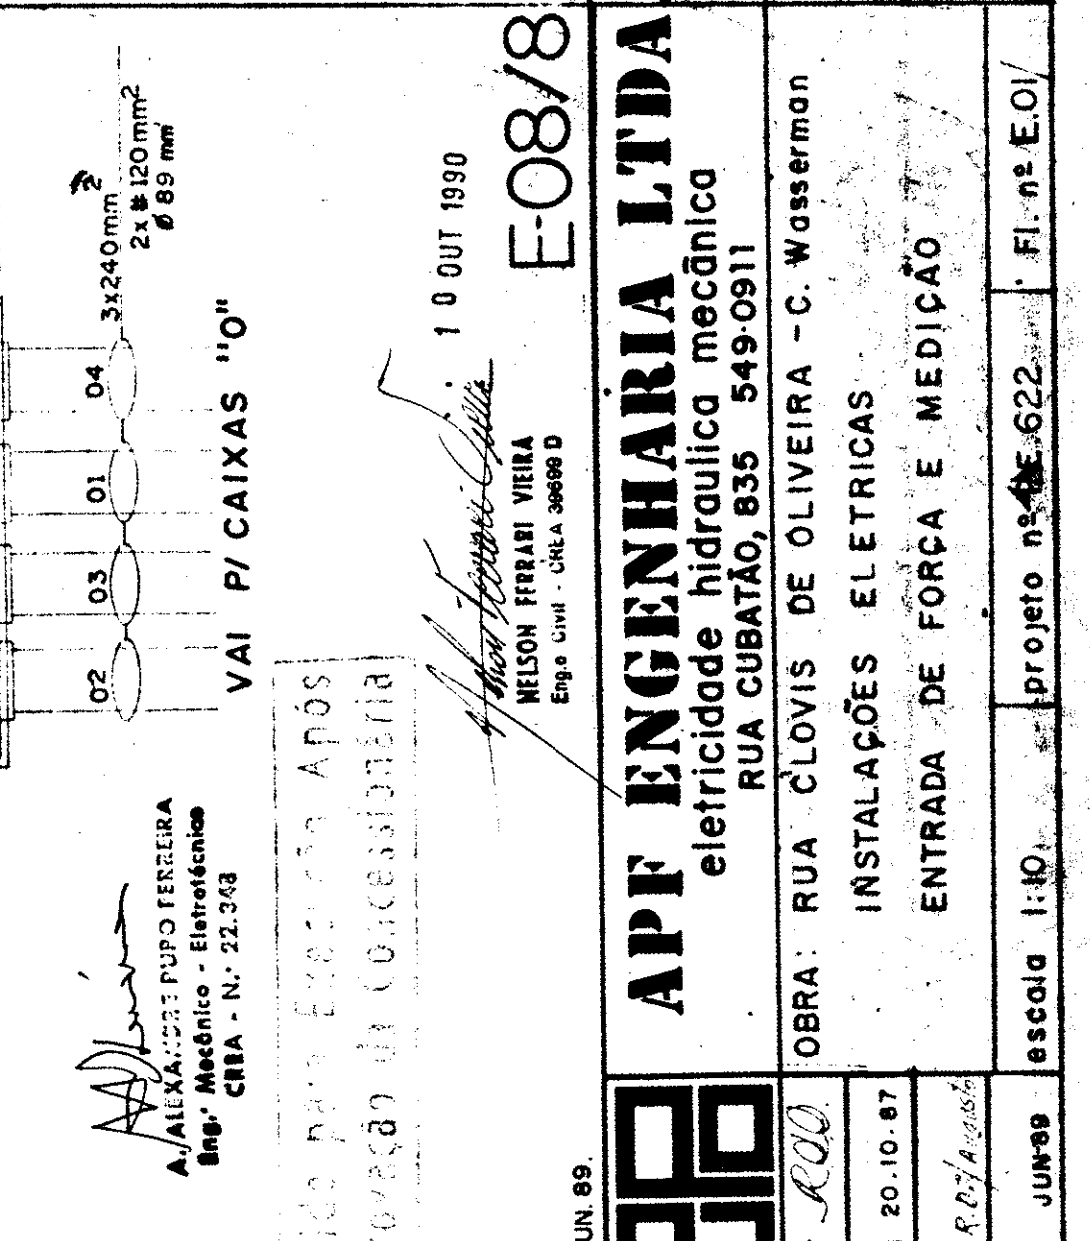
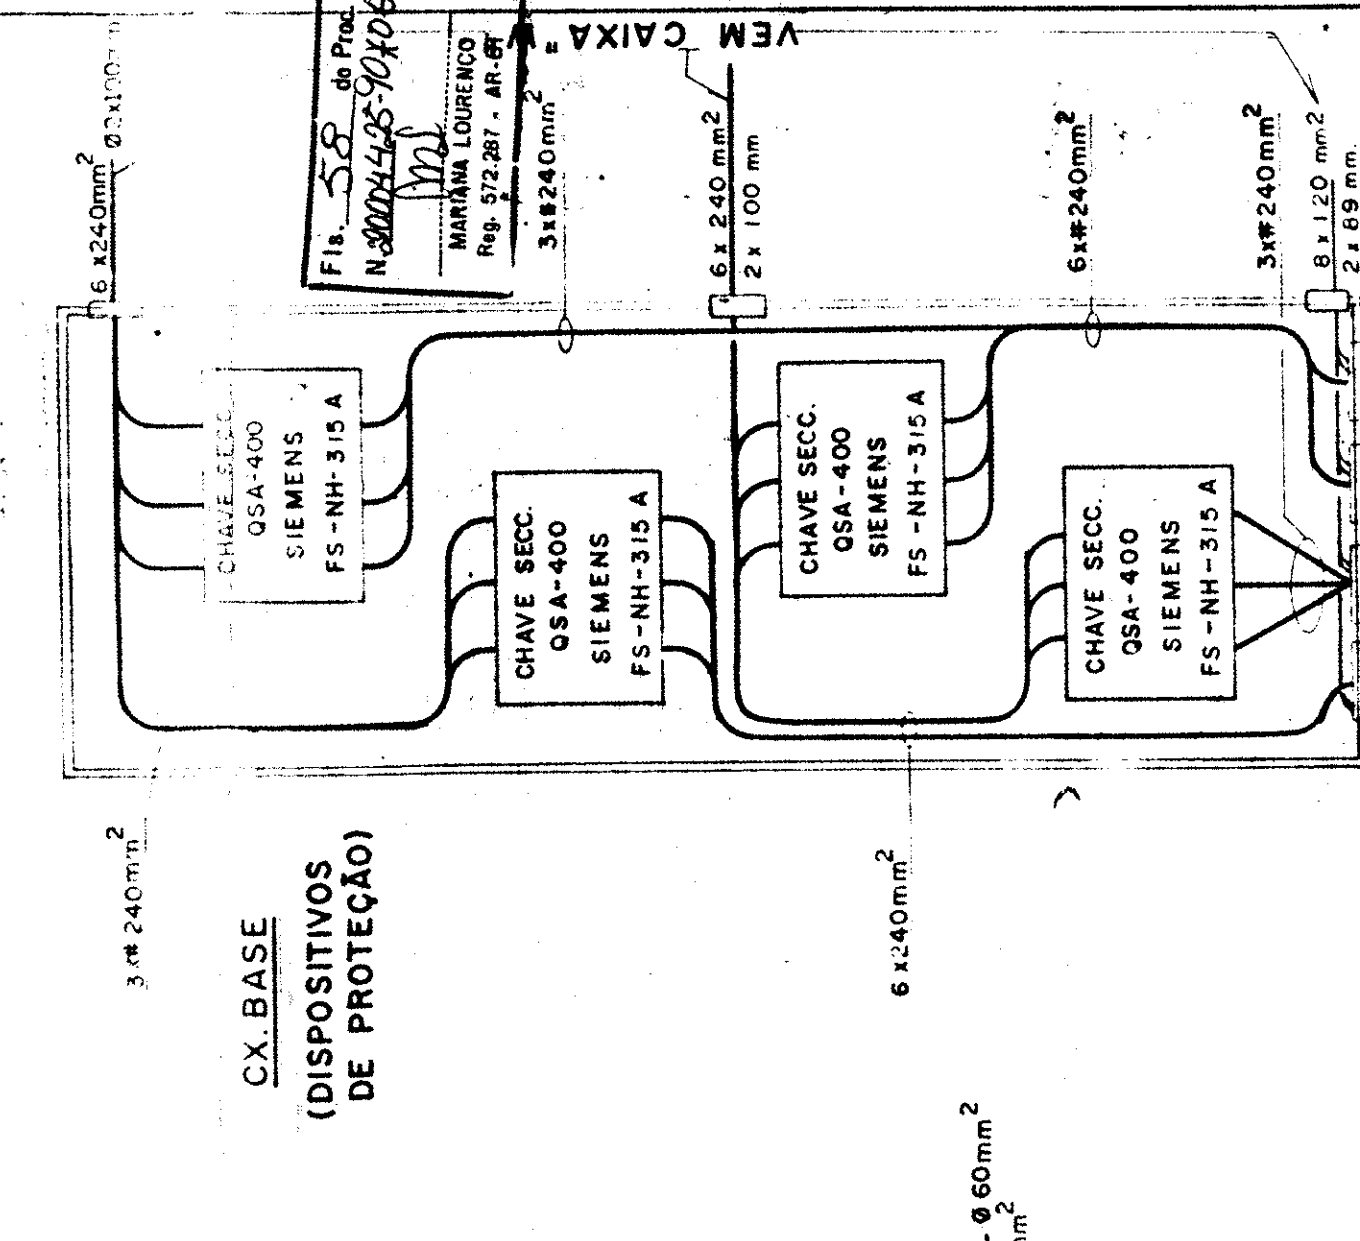
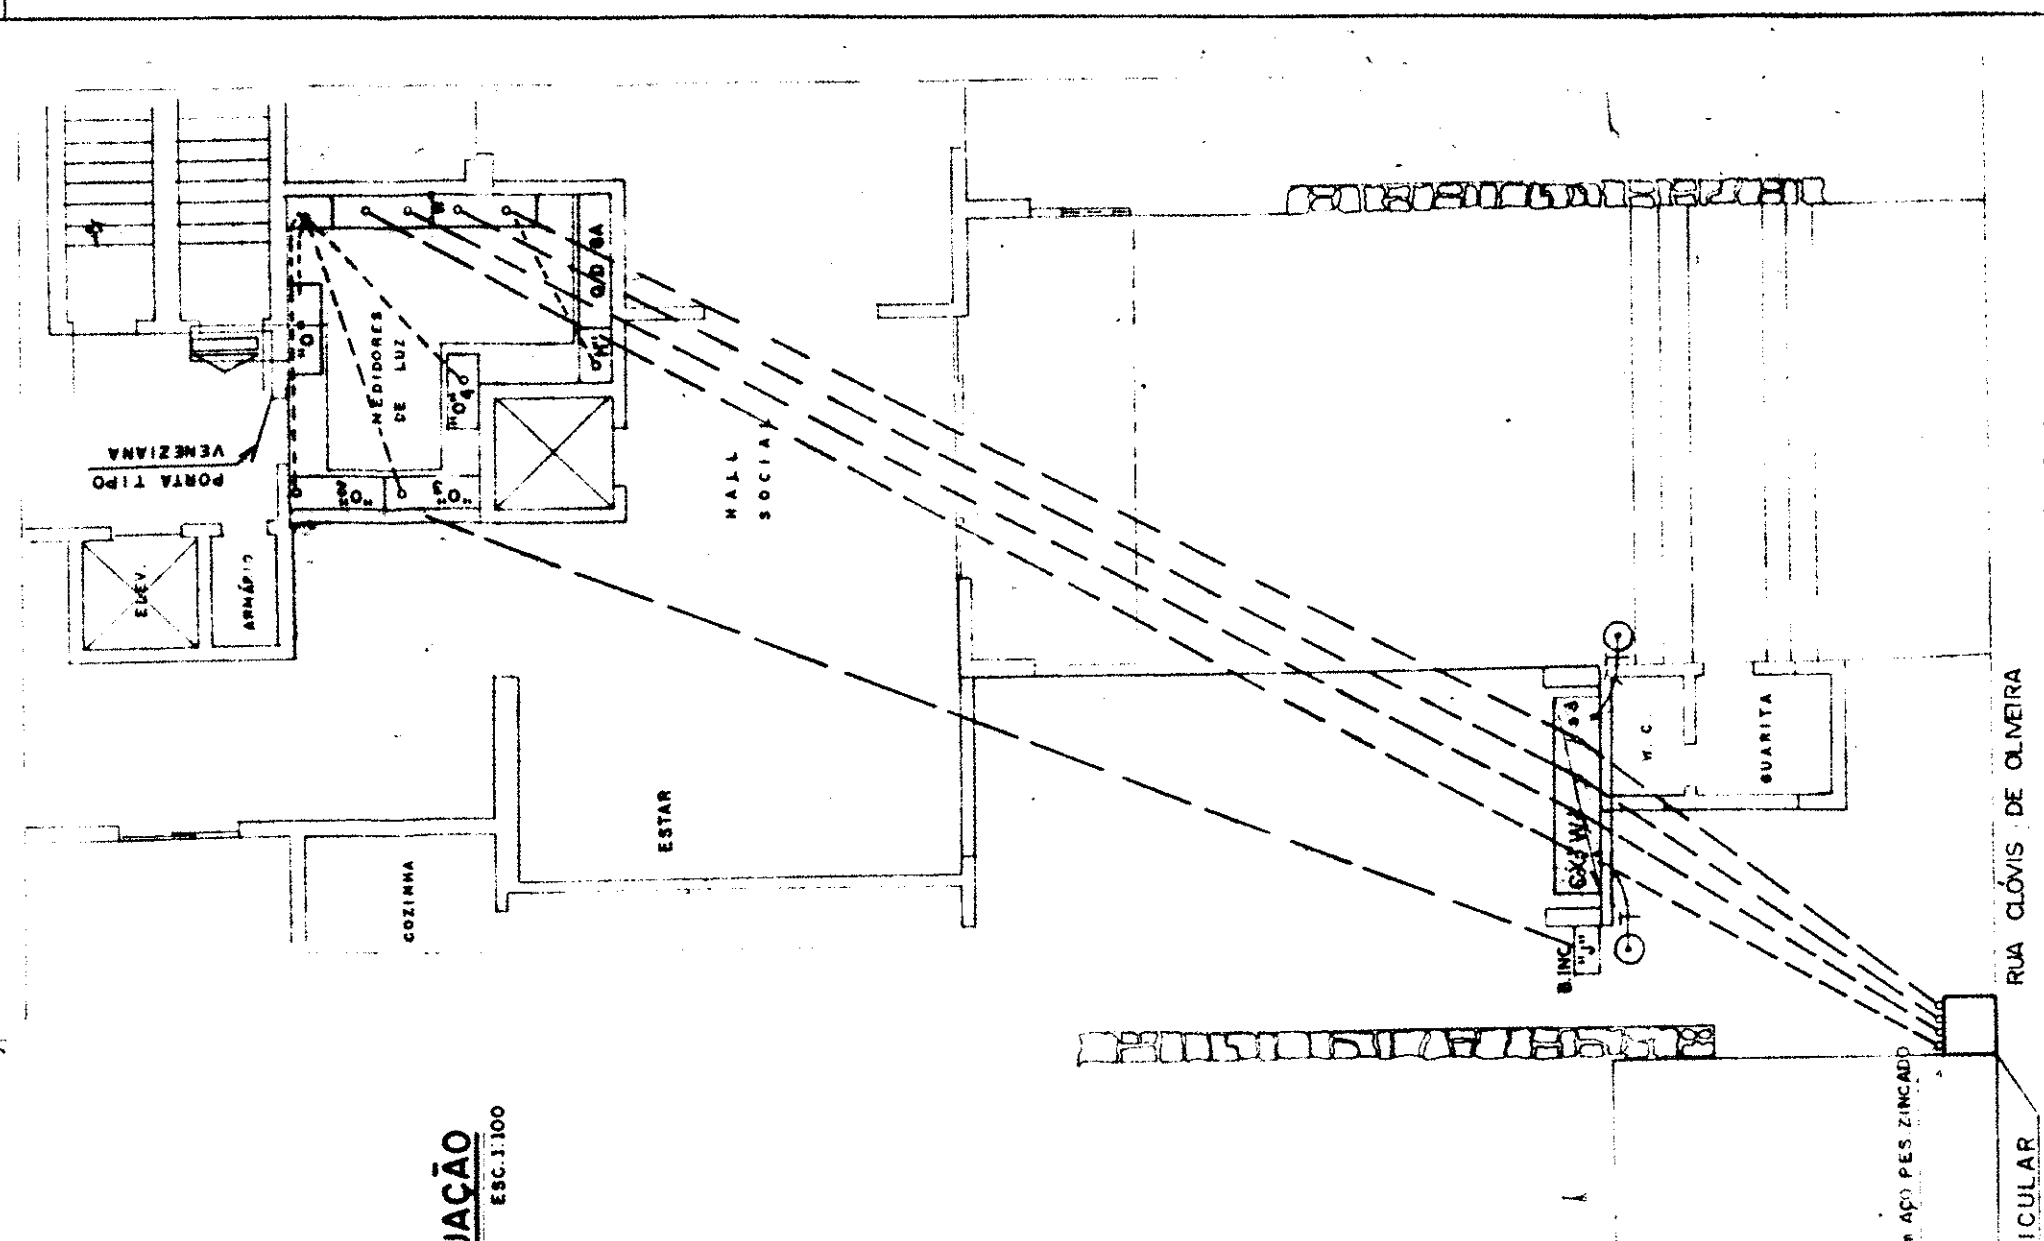
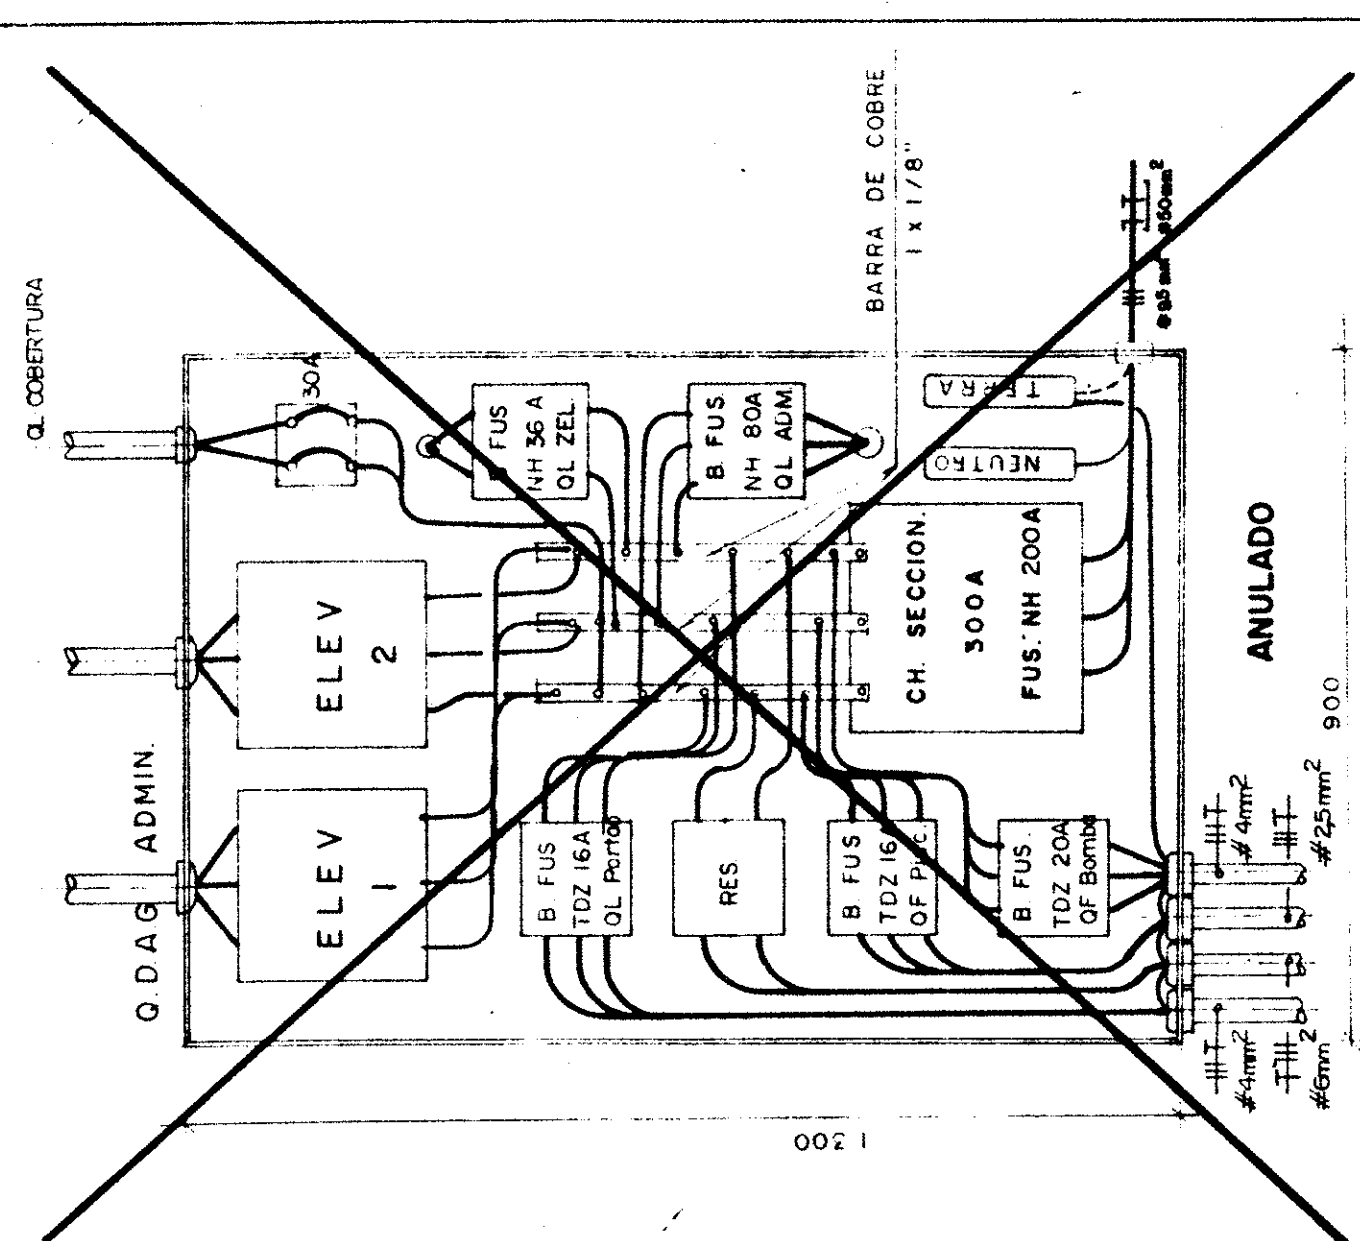
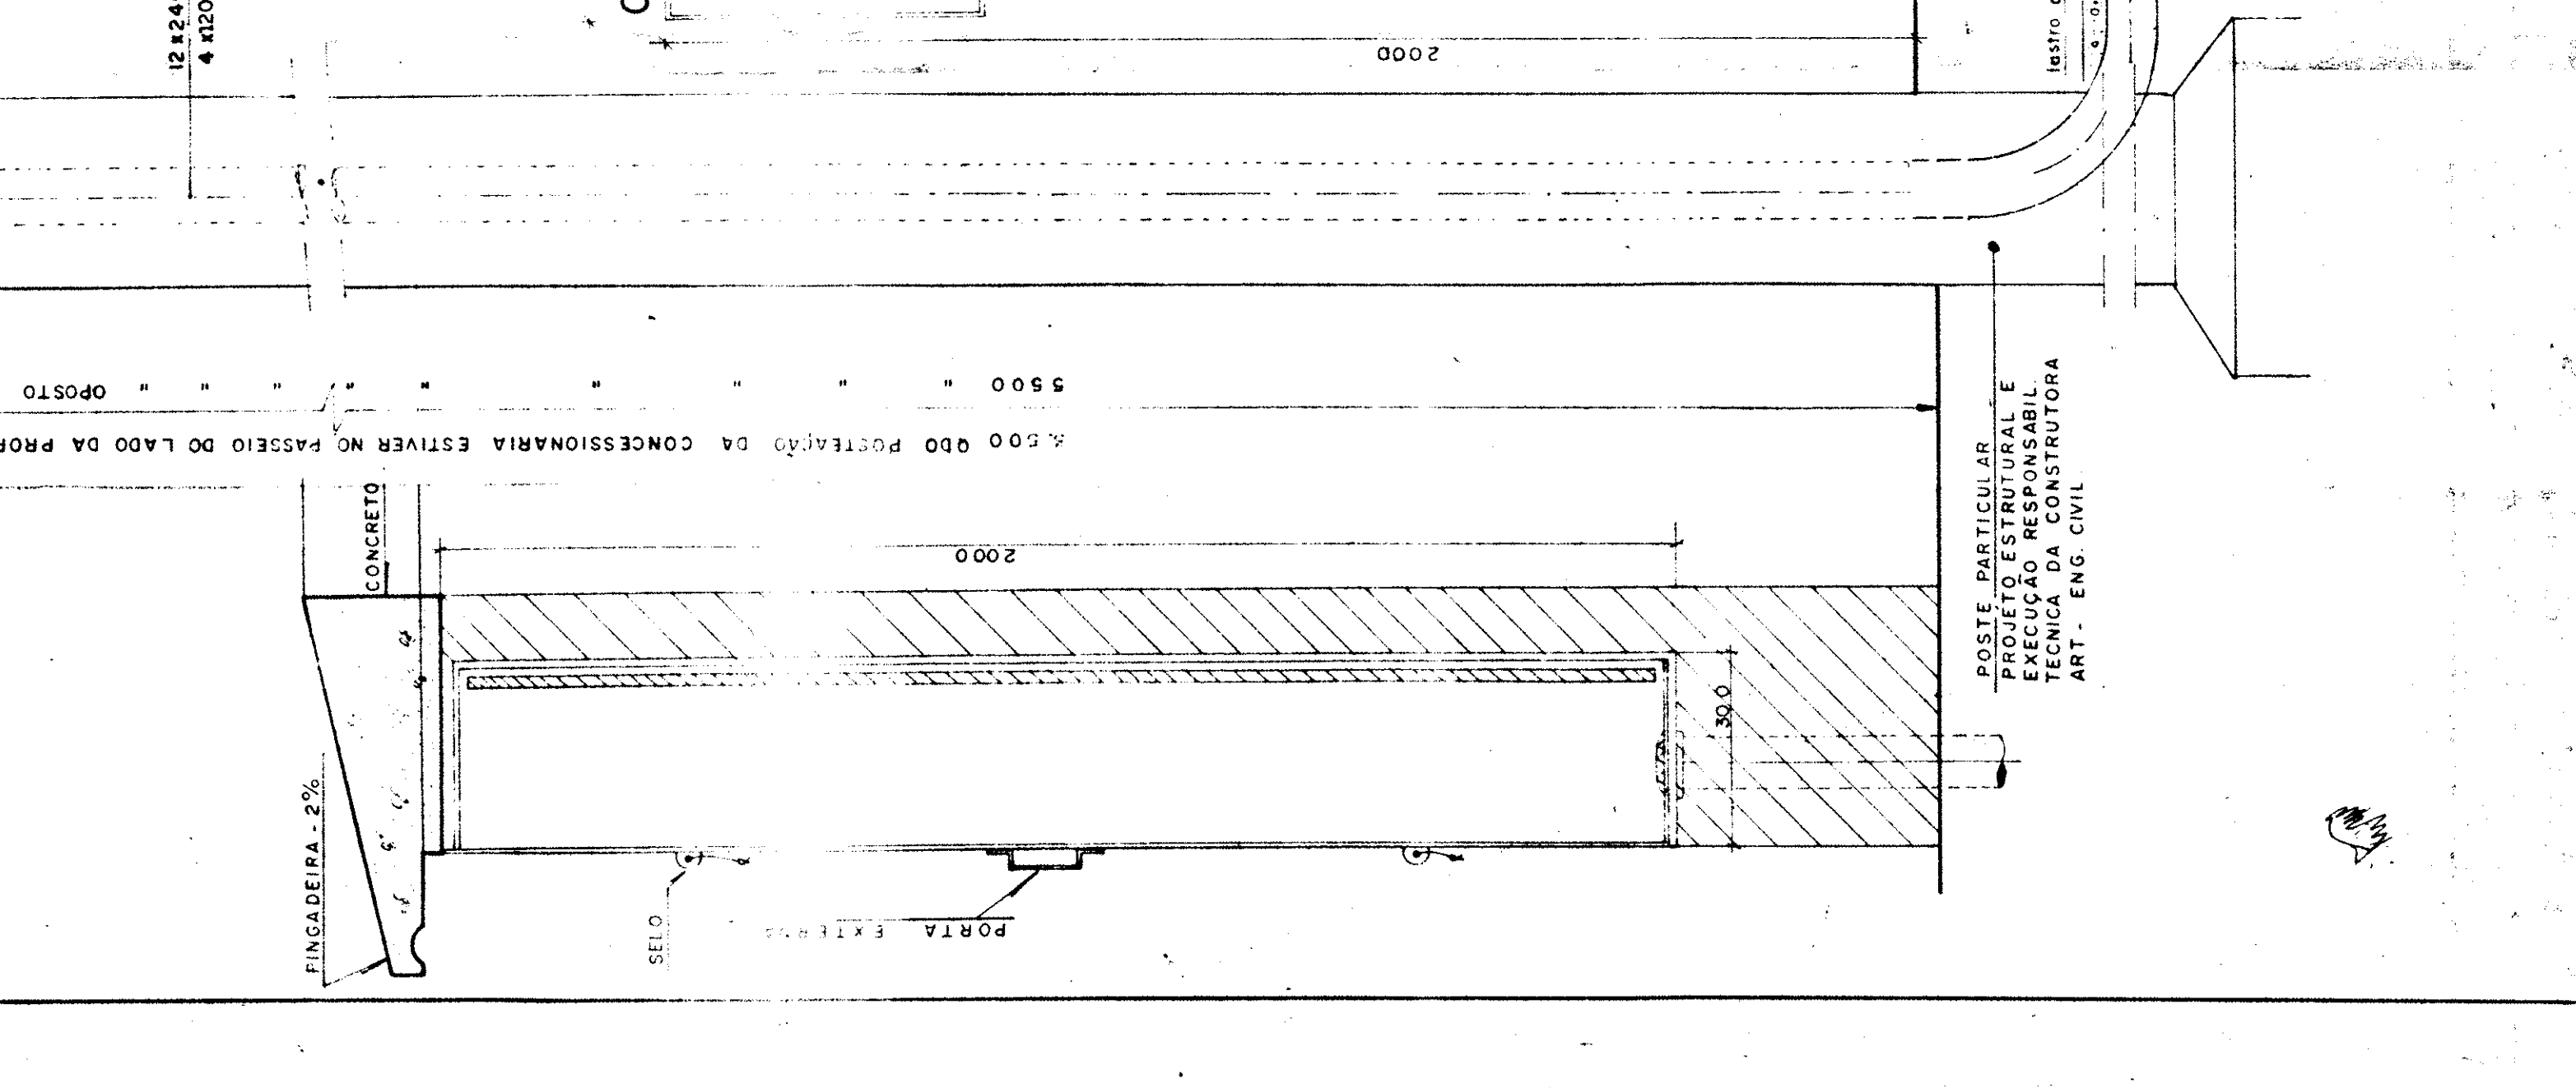


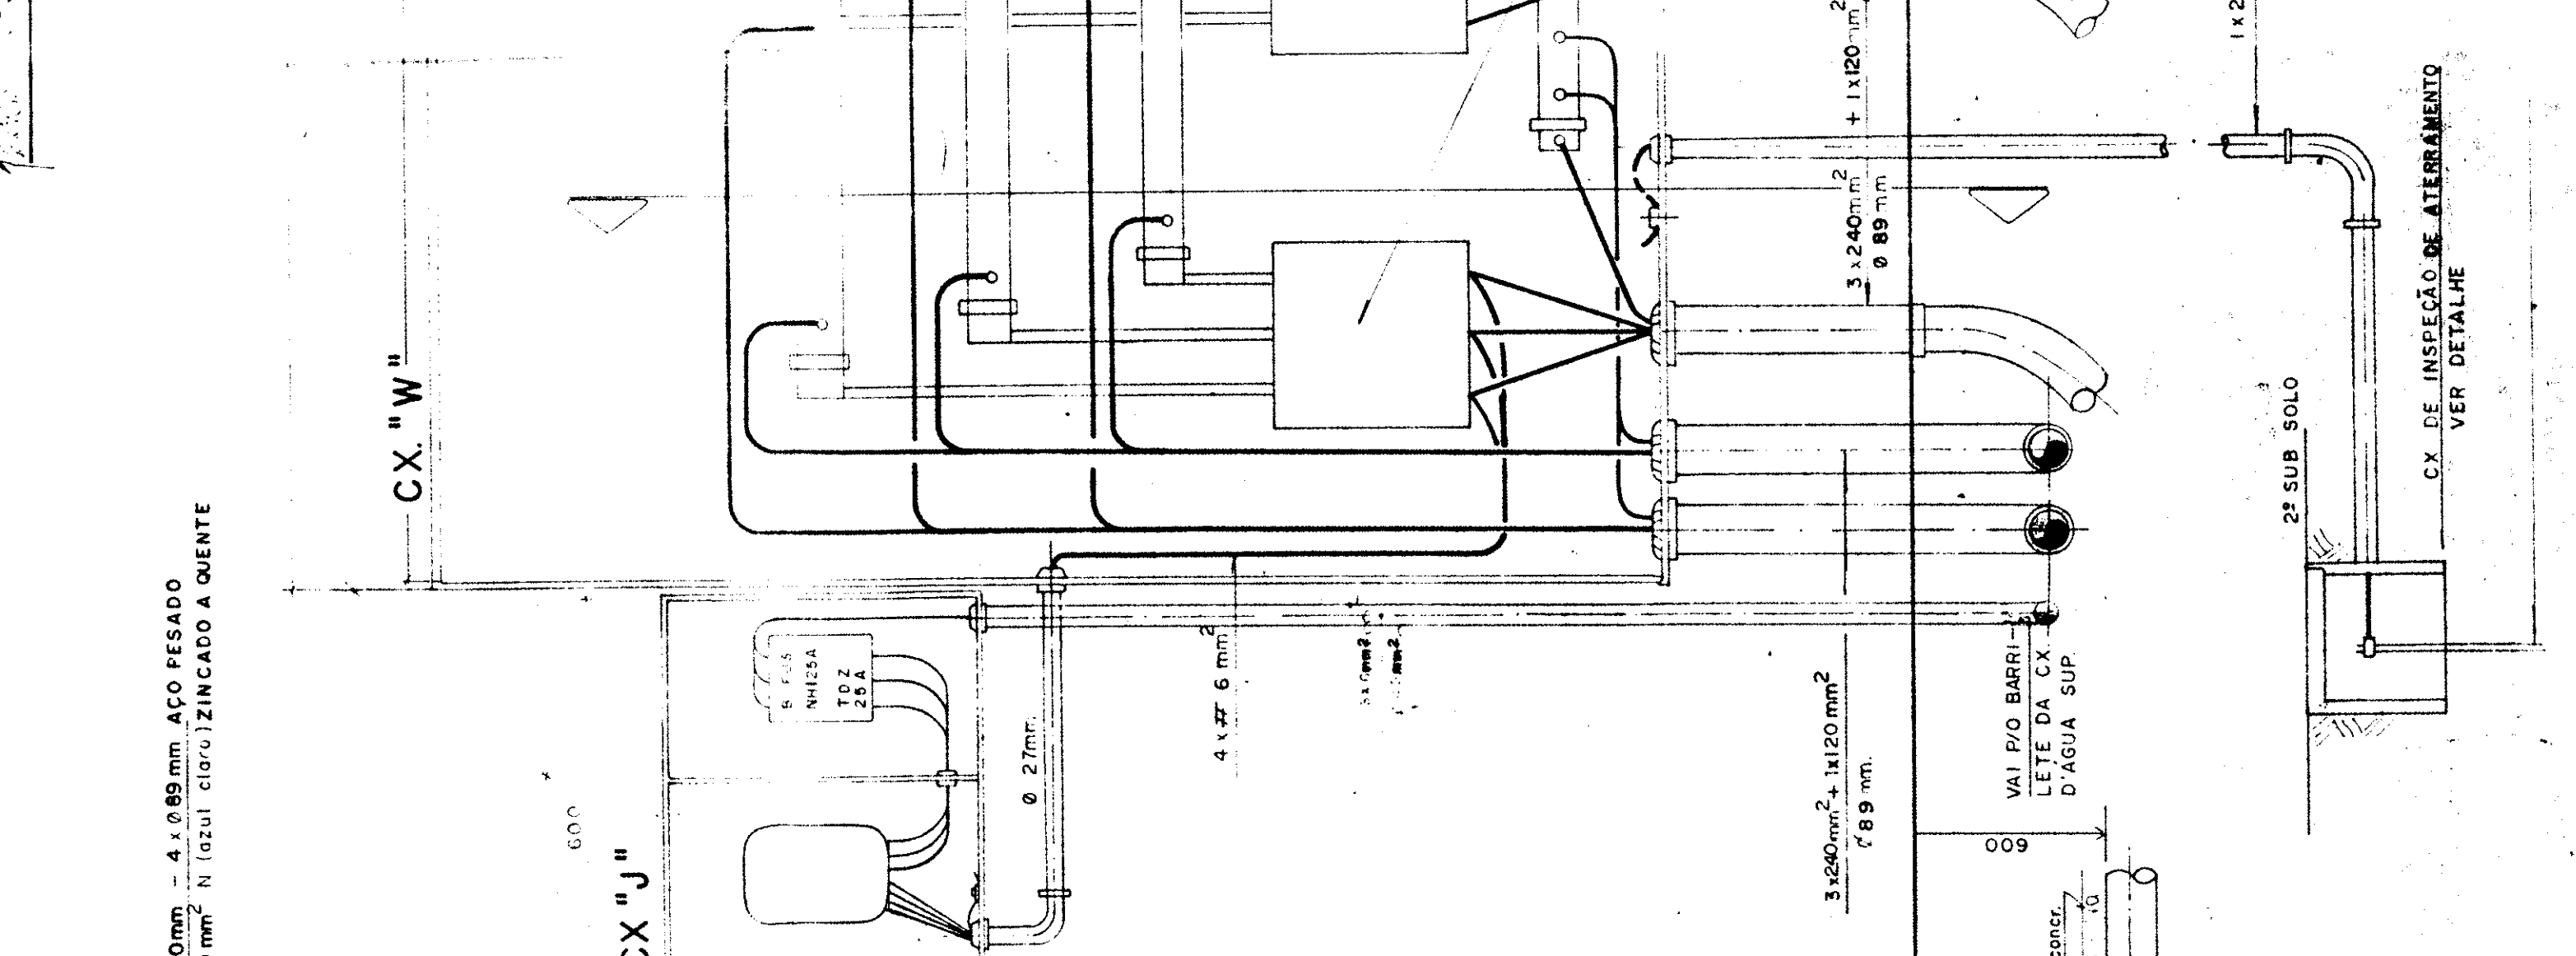

NOTAS:
1- OS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIOS DAS CAIXAS "O"
TERÃO 250mm²
2- OS RAMAIS ALIMENTADORES DA UNIDADE DE CONSUMO TERÃO
3- MEDIDAS EM mm.
4- TODA A INSTALAÇÃO DEVE SER PROTEGIDA POR UM CANALIZADO
5- CAIXA "O" DEVERÁ SER PINTADA DE VERMELHO ENALTECIDO
6- OS CONDUTORES DE ATERAMENTO, QUANDO INSTALADOS EM TUBO
DE PLÁSTICO, DEVEM TER O TUBO PINTADO DE VERMELHO
AMARELO OU VERDE.

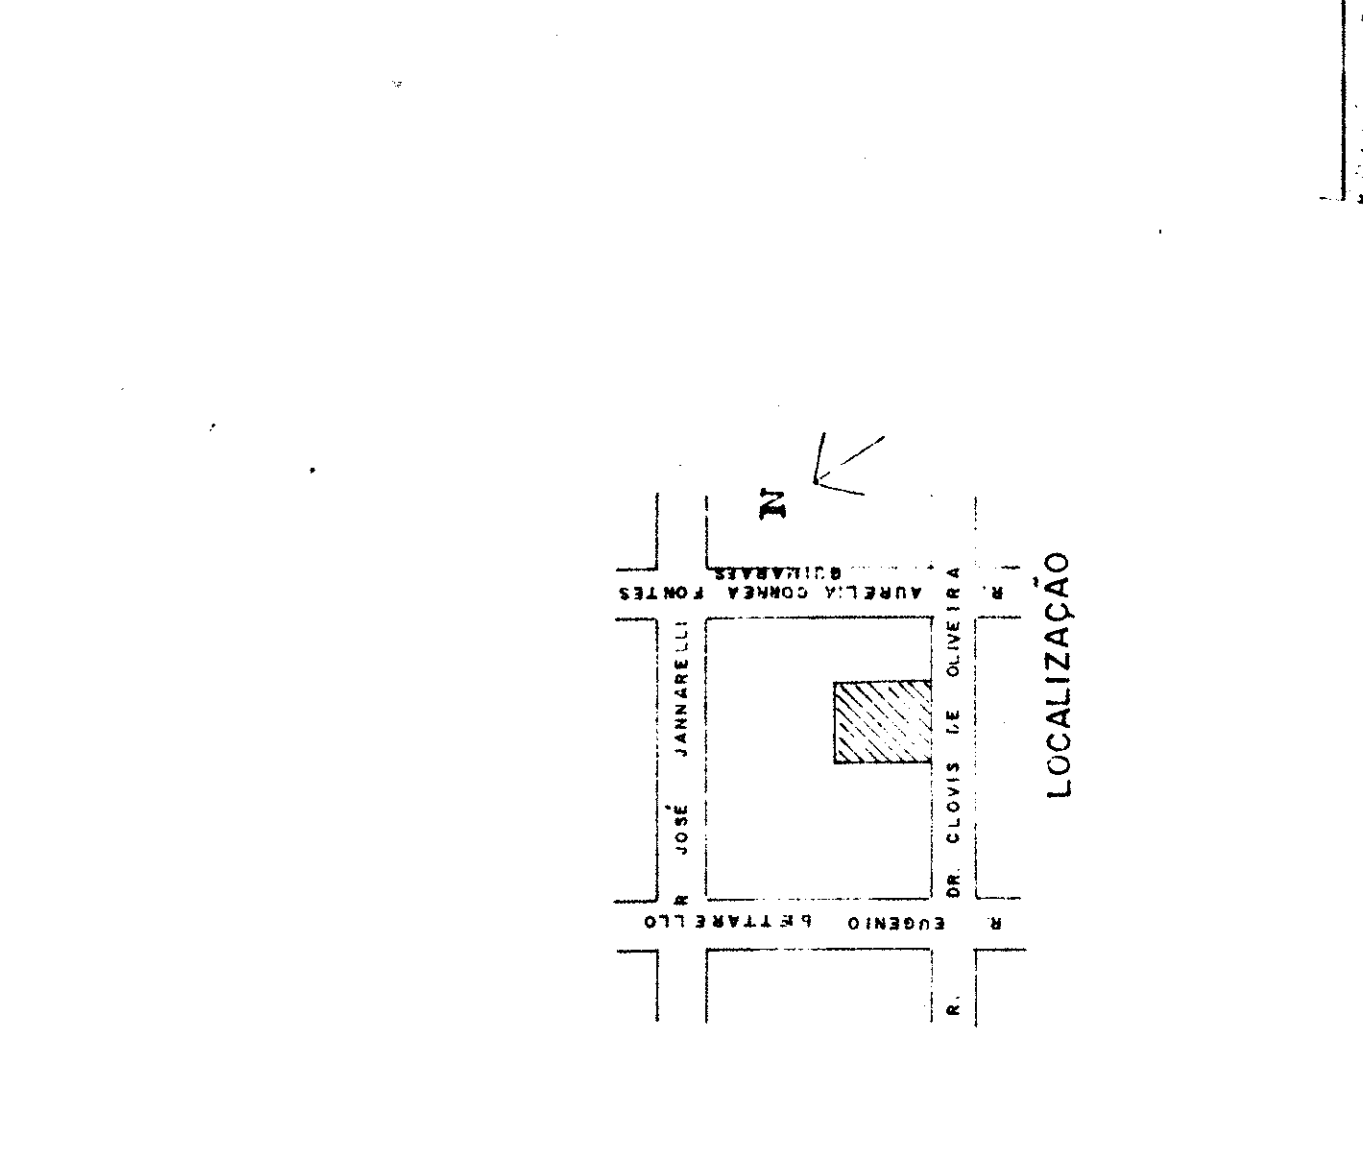

APF ENGENHARIA LTDA
Eletroeletrônica e Engenharia Mecânica
RUA CUBATÃO, 335 - JARDIM
PROJ. 001
OBRAS: RUA CLOVIS DE OLIVEIRA - C. Wassemon
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENTRADA DE FORÇA E MEDIÇÃO
des. 8/77
Selo JUN 98
Ass. 140
Projeto 0546-622
Fl. nº E.O.I.

CONFORME PROJETO APROVADO ELETROPAULO
PE- 224-0599 07/11/89
ALTERAÇÕES: NOV/89 (DS0TB-224-011 230/89)
CHAVES SECCIONADORAS DAS CAIXAS "W", "J", "U"
DISJUNTORES DAS CAIXAS "O"

REV. JUN 98
19 OUT 1989
E08/8

APF ENGENHARIA LTDA
Eletroeletrônica e Engenharia Mecânica
RUA CUBATÃO, 335 - JARDIM
PROJ. 001
OBRAS: RUA CLOVIS DE OLIVEIRA - C. Wassemon
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENTRADA DE FORÇA E MEDIÇÃO
des. 8/77
Selo JUN 98
Ass. 140
Projeto 0546-622
Fl. nº E.O.I.