




POSTE PARTICULAR

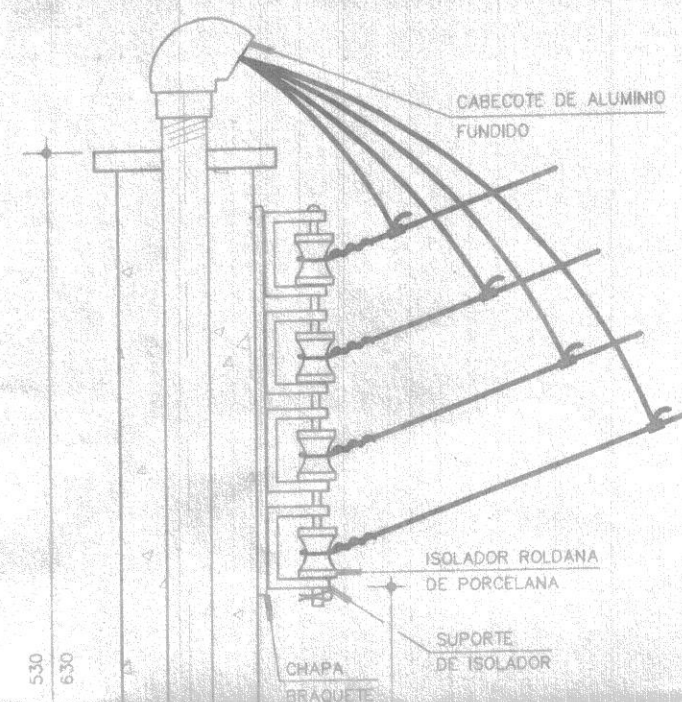


CX. DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

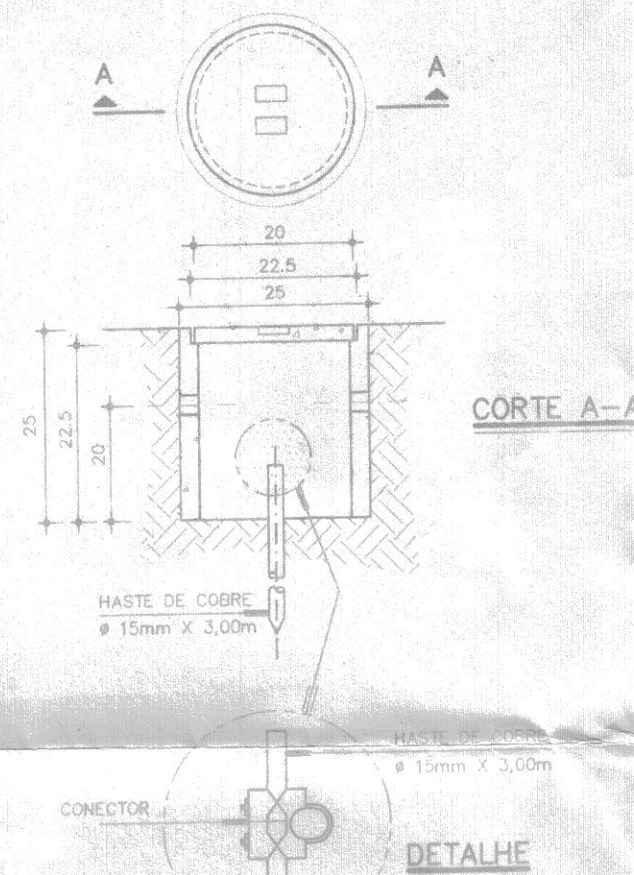

CX. DE PASSAGEM EM ALVENARIA

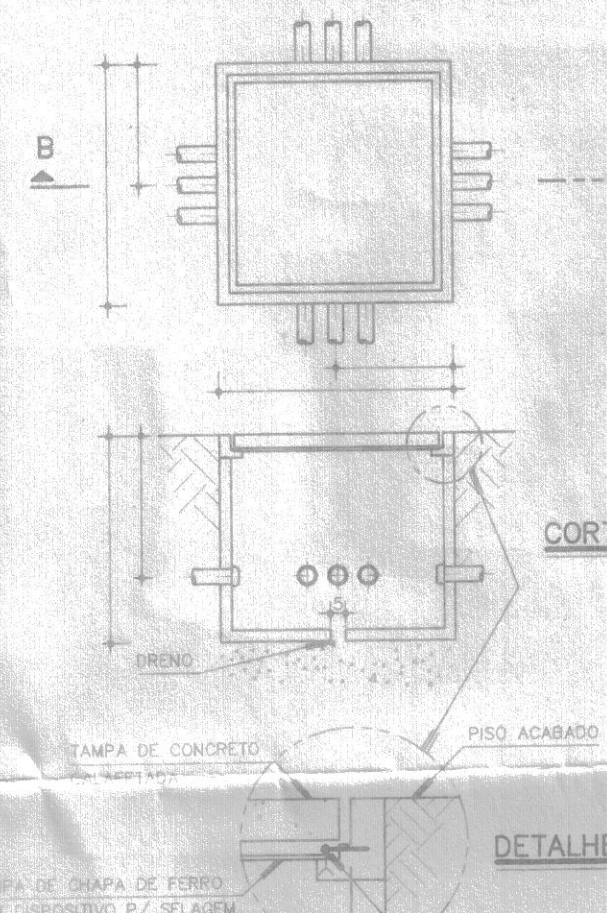

CX. DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

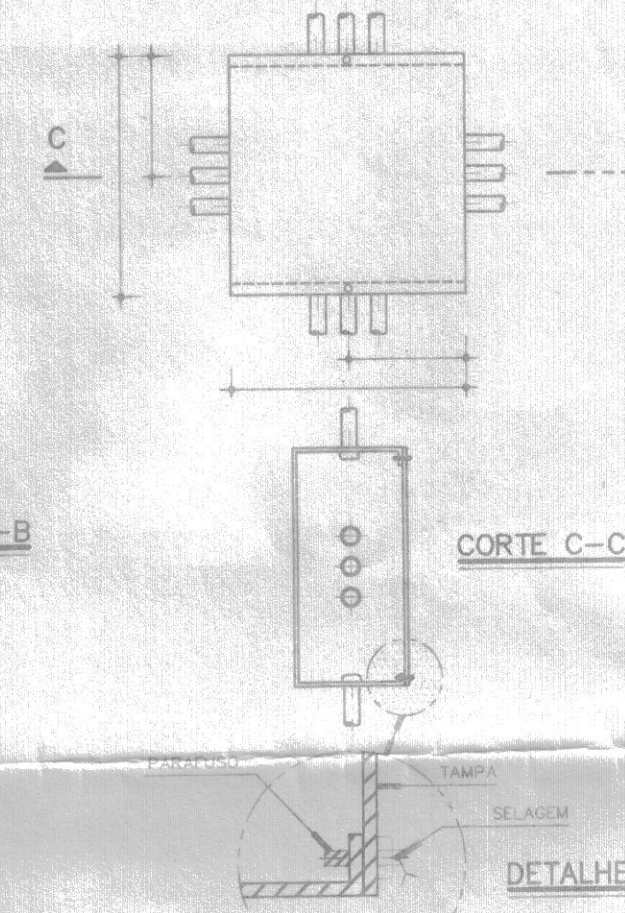

NOTAS:


- POSTE PARTICULAR EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 150 KG/CM², TRACÃO NO TOPO DE 300 KGf, CONSTRUÍDO NO LOCAL SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA.
- ELETRODUTOS DE AÇO PESADO RÍGIDO, ZINCADOS A QUENTE, CONFORME NBR - 5597(8).
- CONDUTORES EM COBRE, COM ISOLAÇÃO PARA 750 V, PVC/ 70 °C, CONFORME NBR-6150, COM GRAVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS NA ISOLAÇÃO, SENDO DE COR AZUL, CLARO PARA O NEUTRO, VERDE PARA O DE PROTEÇÃO E PRETO PARA AS FASES.
- DEIXAR UM MÍNIMO DE 100 CM, POR CONDUTOR, NA EXTREMIDADE PARA O PONTO DE ENTREGA NO POSTE E DE 30 CM, PARA LIGAÇÃO DOS MEDIDORES.
- AS CAIXAS DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SECCIONADORAS, SERÃO DE CHAPA DE AÇO Nº 14 E RECEBERÃO PINTURA RESISTENTE AO TEMPO.
- AS UNIDADES CONSUMIDORAS SERÃO IDENTIFICADAS POR PLAQUETAS METÁLICAS, GRAVADAS OU ESMALTADAS A FOGO, INSTALADAS INTERNA E EXTERNA-MENTE NAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E INTERNA NAS DE PROTEÇÃO, DEVENDO SER PARAFUSADAS.
- O VALOR DA RESISTÊNCIA DE TERRA, NÃO DEVE ULTRAPASSAR 25Ω, SENDO QUE A DISTÂNCIA ENTRE O ELETRODUTO DE ATERRAMENTO DAS MASSAS E O DO NEUTRO, DEVE SER ESPACADAS NO MÍNIMO DE 3,00 M.
- A EXECUÇÃO DO CENTRO DE MEDIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA SÓ PODERÁ SER FEITA APÓS ANÁLISE E LIBERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.
- AS DERIVAÇÕES NA CAIXA DE MEDIÇÃO DEVEM SER SOLDADAS ATRAVÉS DE BANHO DE ESTANHO E CONVENIENTEMENTE ISOLADAS.
- ELETRODUTOS DE P.V.C. RÍGIDO ROSCÁVEL, PAREDES CLASSE "A", CONFORME NBR-6150.
- CAIXA DE MEDIÇÃO DE INCÊNDIO SERÁ SINALIZADA E PINTADA DE VERMELHO.

DEMONSTRAÇÃO DE CARGAS (TENSÃO LÍSTRELA COM NEUTRO 220/127 V)

CONSUMIDOR	APTO. TIPO (38 X)	TOTAL APTOS	INCÊNDIO	ADMINISTR.	TOTAL GERAL
102 INCAND.	FN KW 23 2,61	874 99 18	95 9 22 84	100 100	100 100
102 INCAND.	FF KW		82 5 12 89	2 0 20 2	0 20
102 FLUOR.	FN KW			61 3 05 61	3 05
102 MISTA	FF KW			13 6 50 13	6 50
102 V. MERCÚRIO	FF KW				
102 HALOGENA	FF KW			2 0 60 2	0 60
102 TOMADAS	FN KW 40 5 50	1520 209 00	96 15 50 1616	224 50	
102 CHUVEIRO	FF KW 1 5 50	38 209 00		5 27 50 43	236 50
102 AQUECIMENTO	FF KW 1 5 20	38 197 60		1 5 20 39	202 80
102 LAV. LOUÇA	FF KW 1 2 00	38 76 00			38 76 00
102 LAV. LOUÇA	FN KW				38 95 00
102 SECAR ROUPA	FF KW 1 2 50	38 95 00			
102 SECAR ROUPA	FN KW				
102 AR. CONDICIONADO	FF KW				
102 HIDROMASSAGEM	FF KW				
102 TRITURADOR	FF KW				
102 SAUNA	FF KW				
102 EXAUSTOR - VENT.	FF KW				
102 MICROONDAS	FF KW				
102 MICROONDAS	FN KW				
102 EQUIP. PISCINA	FF KW				
102 EQUIP. COZINHA	FF KW				
102 EQUIP. LAVANDERIA	FF KW				
102 EQUIP. ESCRIT.	FF KW				
102 M. COPIADORA	FF KW				
102 M. COPIADORA	FN KW				
102 SAUNA	3F KW		1 9 00 1	9 00	
102 ELEVADOR	3F CV		2 30 00 2	30 00	
102 BOMBAS RECARGA	3F CV		1 7 50 1	7 50	
102 BOMBAS AUXILIARES	3F CV		1 2 00 4	4 50 5	6 50
102 PORTA AUTOMÁTICA	3F CV		3 3 00 3	3 00	
102 PORTA AUTOMÁTICA	FF CV				
102 PRESSURIZAÇÃO	3F CV		1 7 50 1	7 50	
102 MAQ. LAVAR PISO	3F KW		1 3 00 1	3 00	

SITUAÇÃO

SEM ESCALA

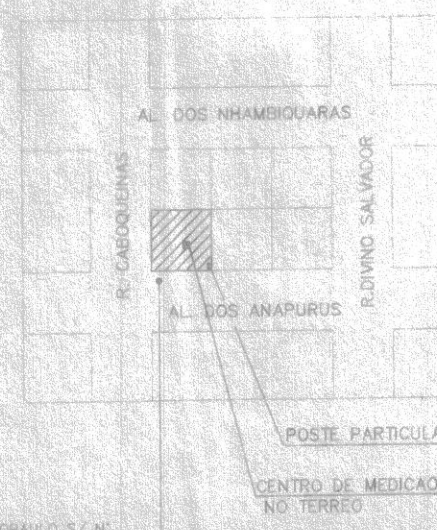

LIBERAÇÃO ELETROPAULO PE- 95338-3768/95
EM 1/9/95.

MANFREDO REWALD
ELETRICIDADE
1826E100

AL. DOS ANAPURUS, 854

TRICURY LTDA.

**DETALHES DA ENTRADA DE ENERGIA
E DEMONSTRAÇÃO DE CARGAS**

DATA 1/8/95 PROJ. VALDECI RES. E.J.G.B. ESC. 1:10 1826

AV. AFRASIO MARIANO FACUNDES 954 - CEP. 04054-000 - TEL. 275-3722 FAX. 531-1826